


開発に伴う消火栓設置(φ75mm以上の給水管含む) フロー図

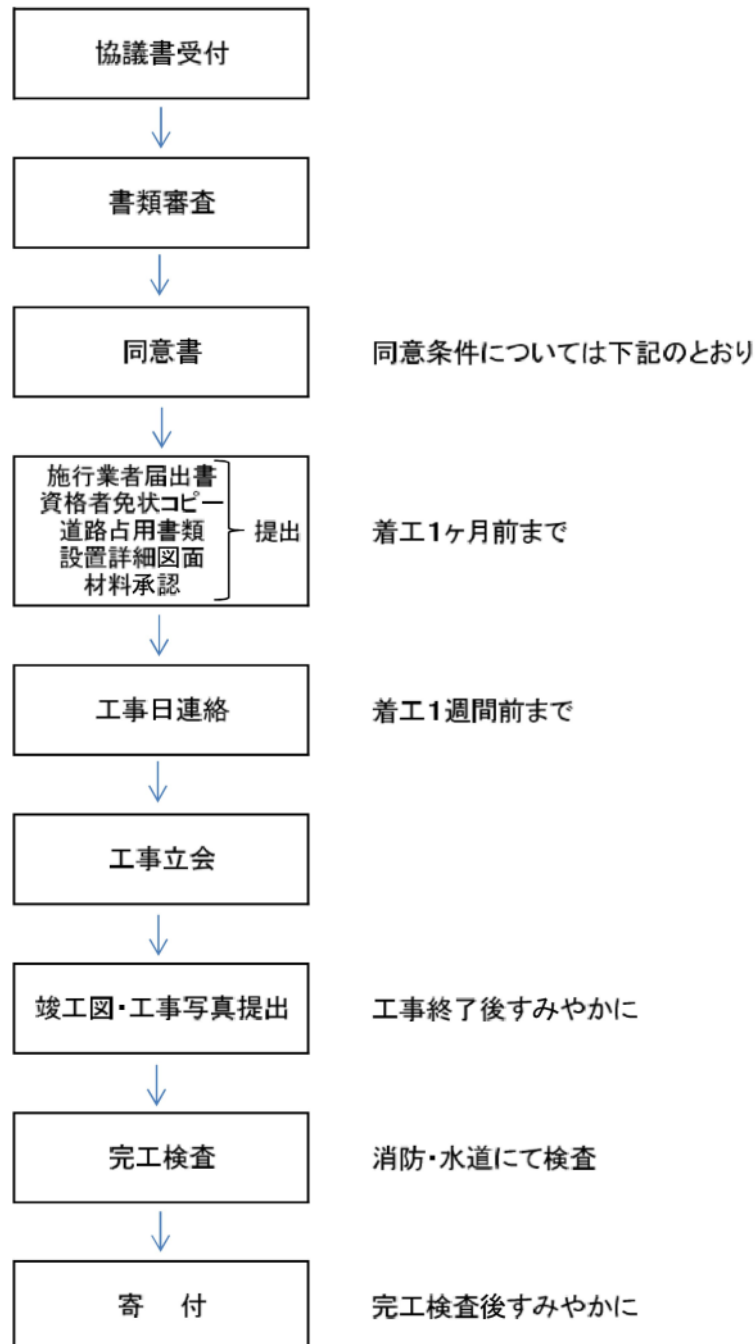

同意条件

- ・ 配水管技士・配管技能者・配水管技能者、いずれかの資格を有している者が在籍している瀬戸内市指定給水工事業業者から選定し、業者が決定し次第「施工業者届出書」及び「資格者の免状コピー」を提出すること。(着工の1ヶ月前まで)
- ・ 道路占用に必要となる書類を提出すること。(着工の1ヶ月前まで)
- ・ 設置詳細図面の提出及び材料承認を受けること。(着工の1ヶ月前まで)
- ・ 工事予定日を事前に連絡すること。(着工1週間前まで)
- ・ 工事完成後すみやかに、瀬戸内市に寄付をすること。なお、道路造成がある場合は、先に道路を市に移管すること。

施 工 業 者 届 出 書

〇〇年〇〇月〇〇日

瀬戸内市水道事業
瀬戸内市長

殿

申請者 住所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
氏名 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
代表取締役 〇〇〇 〇〇

施工業者 住所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
氏名 瀬戸内水道テック株式会社
代表取締役 瀬戸内 一郎

工 事 名 〇〇〇〇〇〇〇に伴う新設消火栓設置工事

工 事 場 所 瀬戸内市〇〇町〇〇 〇〇〇番〇〇地先

工 期 自 〇〇年 〇〇月 〇〇日
至 〇〇年 〇〇月 〇〇日

現場責任者 瀬戸内 一郎

現場に配置する資格者一覧

氏名	取得している資格名称
瀬戸内 二郎	配水管技能者 第〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇〇号

※ 資格証のコピーを添付すること

施 工 業 者 届 出 書

年 月 日

瀬戸内市水道事業
瀬戸内市長

殿

申請者 住所
氏名

施工業者 住所
氏名

工 事 名

工 事 場 所

工 期 自 年 月 日
 至 年 月 日

現場責任者

現場に配置する資格者一覧

氏名	取得している資格名称

※ 資格証のコピーを添付すること

使用承諾願

2部提出1部返却

瀬戸内市水道事業
瀬戸内市長

殿

年 月 日

請負者 住 所
会 社 名

1. 工 事 名

2. 工 事 場 所

材料一覧について、書ききれない場合は別紙で提出

使用材料のカタログもしくはカタログの写しを添付

上記工事について下記のとおり使用したいので御承諾願います。

名 称	会 社 名	規 格	数 量

上記については願出のとおり承諾する

年 月 日

瀬戸内市長

使用承諾願

年 月 日

瀬戸内市水道事業
瀬戸内市長 殿

請負者 住 所
会 社 名

- 1. 工 事 名
- 2. 工 事 場 所

上記工事について下記のとおり使用したいので御承諾願います。

名 称	会 社 名	規 格	数 量

上記については願出のとおり承諾する

年 月 日

瀬戸内市長


鋪裝復旧平面图 1:30




最少復旧幅2,000mm(市道・農道)
最少復旧幅1,600mm(県道)



※消火栓上端から路面までの距離が100mm以上～250mm以下となる構成とすること



消火栓設置方向



	工事場所		
	工事名	新設消火栓設置工事	
	縮尺	図示	図番

年 月 日

瀬戸内市長 殿

申請者 住 所

氏 名

印

消火施設寄附申立書

下記消火施設について、貴市施設として寄附いたしたく採納方
よろしく申し上げます。

記

1. 所在地

2. 消火施設

3. 添付書類 別紙のとおり

新設消火栓工事写真

※既設配水管に消火栓を取付する場合

状況	撮影内容	枚数
着工前	工事着手前の全景写真。	1枚以上
掘削状況	配水管が露出した状態で、埋設深度が判る写真。	1枚以上
管清掃	不断水分岐管取付け部の清掃状況。清掃中の全景写真及び清掃後のアップ写真。	各1枚以上
水圧テスト状況	不断水分岐管取付け後、穿孔前に加圧(1.0Mpa)した写真。全景およびゲージのアップ写真。	各1枚以上
切片確認	不断水穿孔後、切片の確認写真。切片状況が確認できるアップ写真。	1枚以上
消火栓組立状況	消火栓組立後の写真。組立後の全景写真。	各1枚以上
ポリスリーブ施工状況	ポリエチレンスリーブ施工後の全景写真。	1枚以上
消火栓室組立状況	消火栓室組立後の写真。組立後の全景写真・消火栓管口から消火栓室上端までの寸法が判る写真。	1枚以上
埋戻し状況	保護砂・碎石の埋戻し状況写真。	各1枚以上
路盤工	上層(下層)路盤施工状況写真。	各1枚以上
舗装工	舗装復旧状況写真。舗装後の全景写真、舗装厚が判る写真。	各1枚以上
完成写真	完成後の全景写真。	1枚以上

新設消火栓工事写真

※配水管を新規に布設し、消火栓を取り付ける場合

状況	撮影内容	枚数
着工前	工事着手前の全景写真。	1枚以上
掘削状況(不断水分岐部)	配水管が露出した状態で、埋設深度が判る写真。	1枚以上
管清掃	不断水分岐管取付け部の清掃状況。清掃中の全景写真及び清掃後のアップ写真。	各1枚以
水圧テスト状況(不断水分岐部)	不断水分岐管取付け後、穿孔前に加圧(1.0Mpa)した写真。全景およびゲージのアップ写真。	各1枚以
切片確認	不断水穿孔後、切片の確認写真。切片状況が確認できるアップ写真。	1枚以上
配水管布設状況	布設延長50mごとに配水管布設深度の判る写真。伏せ越し施工・添架等ある場合は別途その状況写真。	各1枚以
埋戻し状況	布設延長50mごとに保護砂・碎石の埋戻し状況写真。	各1枚以
路盤工	布設延長50mごとに上層(下層)路盤施工状況写真。	各1枚以
舗装工	舗装復旧状況写真。舗装後の全景写真(全延長)、舗装厚が判る写真(50mごと)。	各1枚以
水圧テスト状況(全延長)	第一仕切弁以降の全延長に加圧(1.0Mpa)した写真。全景及びゲージのアップ写真。	各1枚以
完成写真	完成後の全景写真	1枚以上
以下別途提出		
消火栓組立状況	消火栓組立後の写真。組立後の全景写真	1枚以上
ポリスリーブ施工状況	ポリエチレンスリーブ施工後の全景写真。	1枚以上
消火栓室組立状況	消火栓室組立後の写真。組立後の全景写真・消火栓管口から消火栓室上端までの寸法が判る写真。	各1枚以
仕切弁設置状況	仕切弁設置後の写真。設置後の全景写真。	1枚以上
仕切弁室組立状況	仕切弁室組立後の写真。組立後の全景写真・仕切弁バルブヘッドから仕切弁室上端までの寸法が判る写真。	各1枚以