
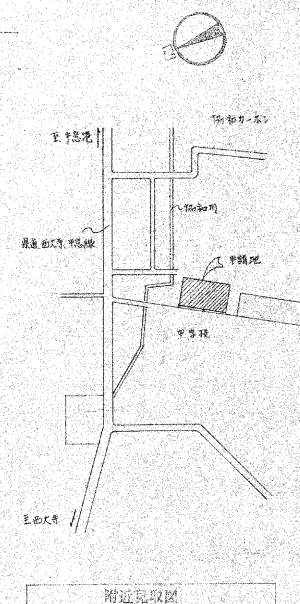


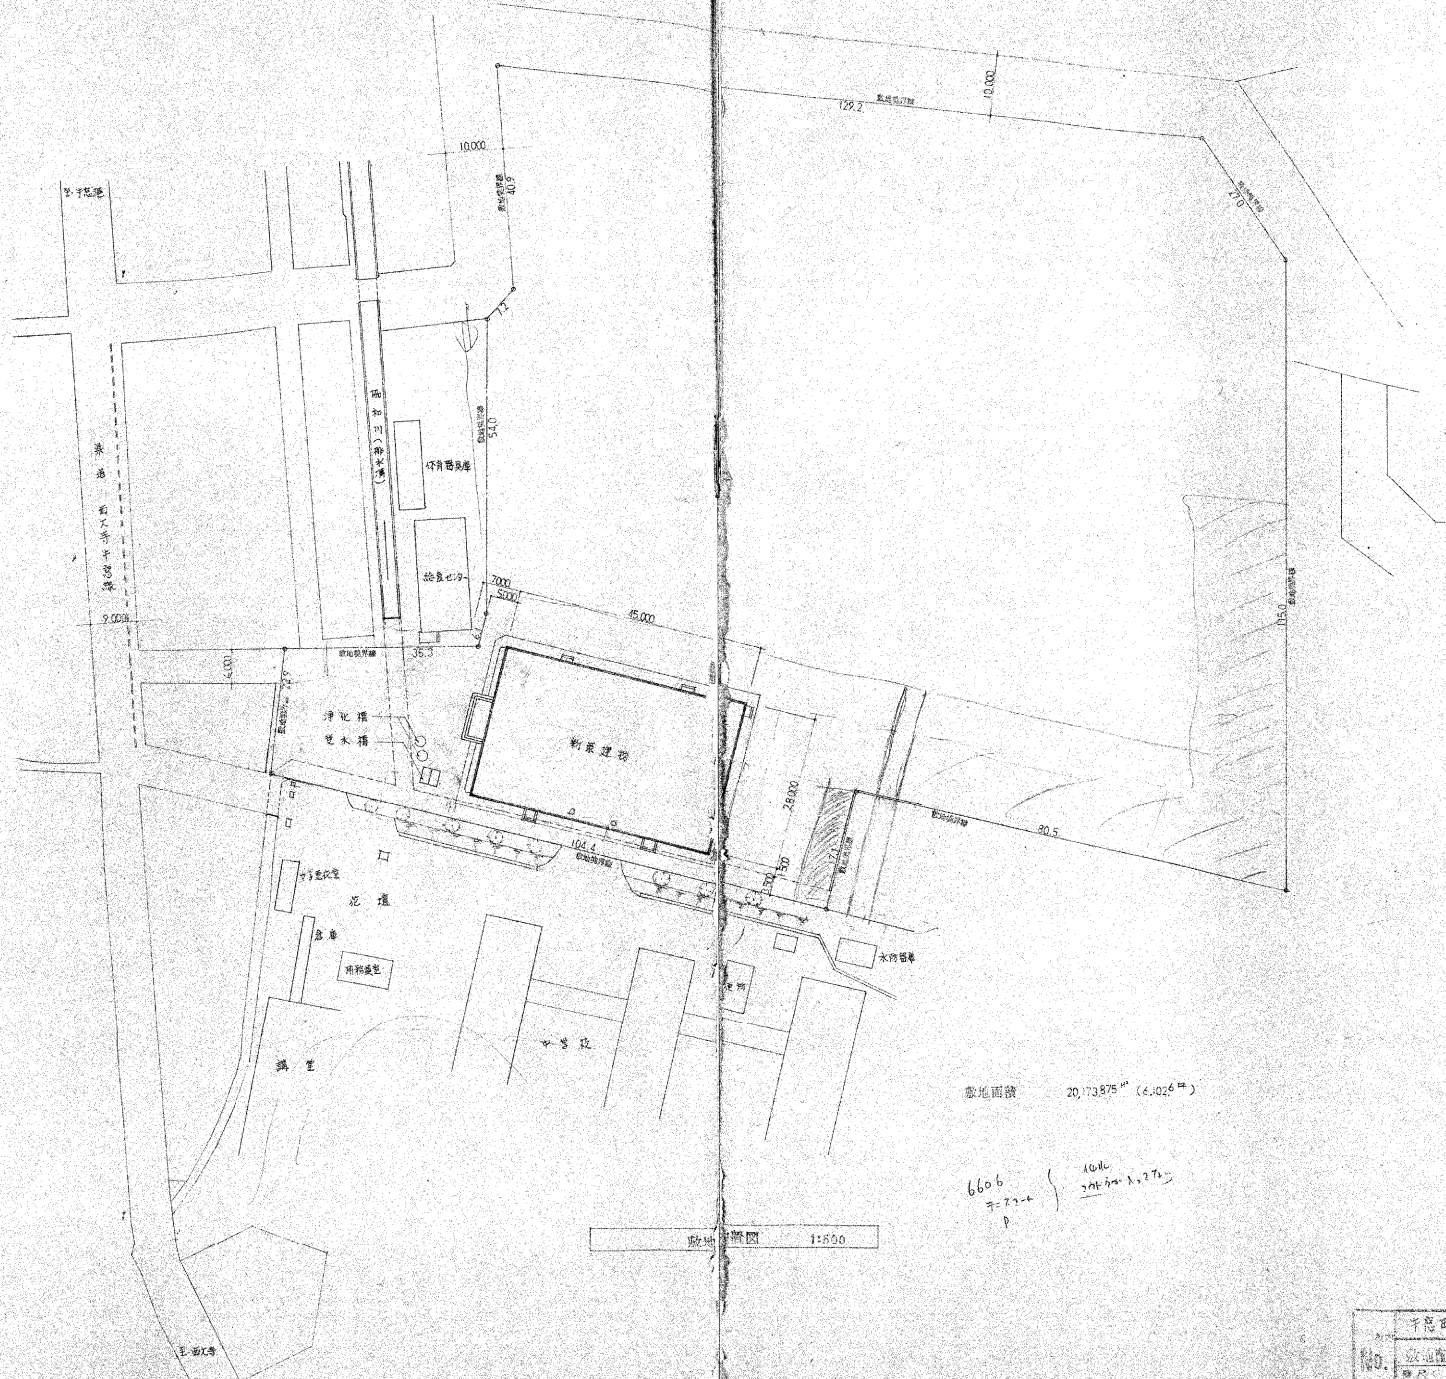

敷地面積 20,173.875^H (6,102.6^{sq})

6606
7-22-6
0

1600
7-22-6
1,272


政地 圖 1:500

千禧師民懷館 新築工事設計圖 圖號: 7500
 放油機圖 請注意取閱
 圖尺: 1:500
 標式会社 監製

[illegible]

量	延	ドリル孔数 53 34×200 + 材質改良工事増上 34×200 排水 54L ¹ 425	① + (シールド管)
軒	尺	軽鉄下地 (1) シールド管 ② 6 打増上	一部 (1) 増設 シールド管 1 箇所 900 ㎜
軒	量	5B 15×40 600 ㎜ 有線放送 ④ 12 点増上	観音堂 (1) シールド管 1 点 500 ㎜
外	壁	1 階 正面 小口タタキ ⑤ 1 点 ⑥ 点増上 (電線引込 (1) シールド管 1 箇所)	木 1 点 シールド管 1 箇所
		2 階 11.6 階 25 点 シールド管増上 (1) シールド管 1 箇所	西面 10 階 1 点 シールド管 1 箇所 (1) 400 ㎜ 電線入管 (1) 1 箇所
托	梁	新設現場 1 箇所 1 打 (1 箇所)	
木	一	木 1 箇所 100 ㎜ × 100 ㎜	1 点 1 箇所 100 ㎜ × 100 ㎜
大	尺	1 箇所 100 打	1 箇所 100 打
測	溝	1 箇所 1 打	1 箇所 1 打
瓦	道	1 箇所 1 打	1 箇所 1 打
建	具	1 箇所 1 打	1 箇所 1 打
通		1 箇所 1 打	1 箇所 1 打
窓	木	1 箇所 1 打	1 箇所 1 打
量	上	1 箇所 1 打	1 箇所 1 打
階		1 箇所 1 打	1 箇所 1 打


下 足 箱	2,500 × 1,000	箱内40個入り 700×200	2×20	2×18	FP 112	天橋より50cm程高取箱	1	丁
傘 箱	半箱品	(バネの数 141×7mm 全高)	800 × 700 × 700				2	丁
壁 花 箱	700×110 数 巻込込式	80 × 265					13	丁
脱 衣 箱	1,000 × 650	40cm×110cm 箱内700×200 数	2×20	2×18			2	丁
ビニールカーテン	1,200 × 2,000	50×110 箱 70×70×110 箱内700×200 数 C 巻 (巻上げ用 120cm)					2	本
茶 色 鏡	1,800 × 1,800	表面鏡 700×200 付	箱内 700×110 箱 200×200				1	丁
カーテンBOX	木製 (700×200)	120cm×110cm 箱内700×200 数 150 × 150 (400×110) 200				120cm×110cm 数 C 巻	130	M
手 箱	丸型付 丸型箱	FP 112	箱内40個 45 × 100				108	M
箱 子	FB 45 × 110 箱 40 数	1,530 × 675	FP 112			(120cm×110cm 数付)	20	丁
面 格 子	700 (55×110) 箱付 50 × 20	100 個	5	700 (70×110) 箱付 50 × 20	箱付 700×110	200×200 40 個 1,000 個		
ヒラ看板	ヒラ板	900 × 2,000					2	枚
マート 枠	スチール	6 × 30	700 × 2,000 (内径)				2	丁
ボリドーム	ボリドーム	C-900	(120cm×110cm 全高)				2	丁
銘 板	青銅銘牌	500 × 200	表面鏡付				1	枚
行 幸 寺 見 板	スチール板	120 × 700	壁掛式			700×110 箱付 200×200	1	丁
照 灯		1,800 × 900	面鏡				2	丁
タ ン プ	鉄板 (丸型付)	420° 丸型 160°	400 × 2,500				2	丁
鏡 花 箱	700×110 数 40	40×110 箱内高取箱付	(2×700×110)	FB 6×30	45 × 300 数	FP 112	1	丁
鏡 子 木 箱	700×110 数 20	700 × 1,200					2	丁

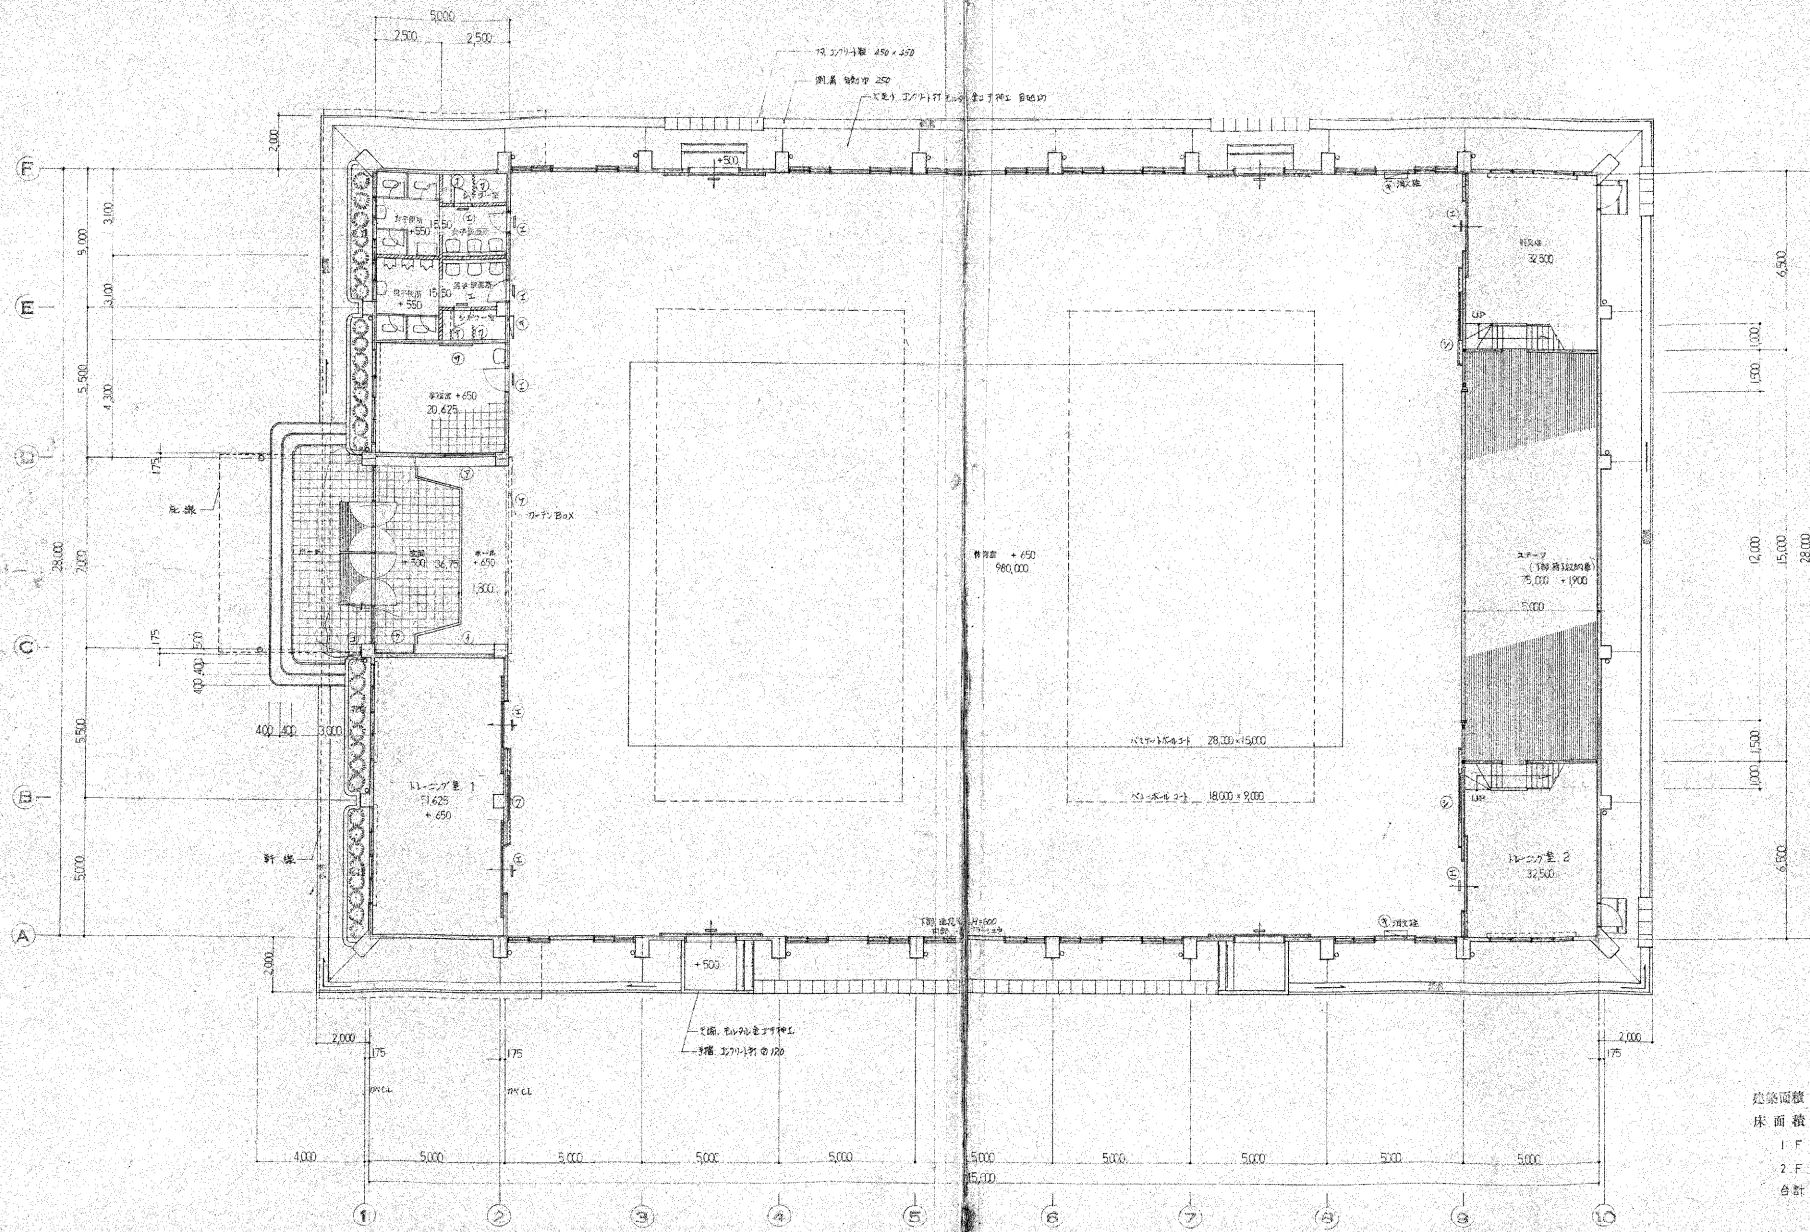


凡例	
①	玄関
②	リビング
③	キッチン
④	洗面所
⑤	トイレ
⑥	浴室
⑦	バルコニー
⑧	駐車スペース
⑨	エレベーター
⑩	階段

建築面積 1356.965 m²
 床面積
 1 F 1260.000 m²
 2 F 78.255 m²
 合計 1338.255 m² (A04.82%)


1階平面図 1:100

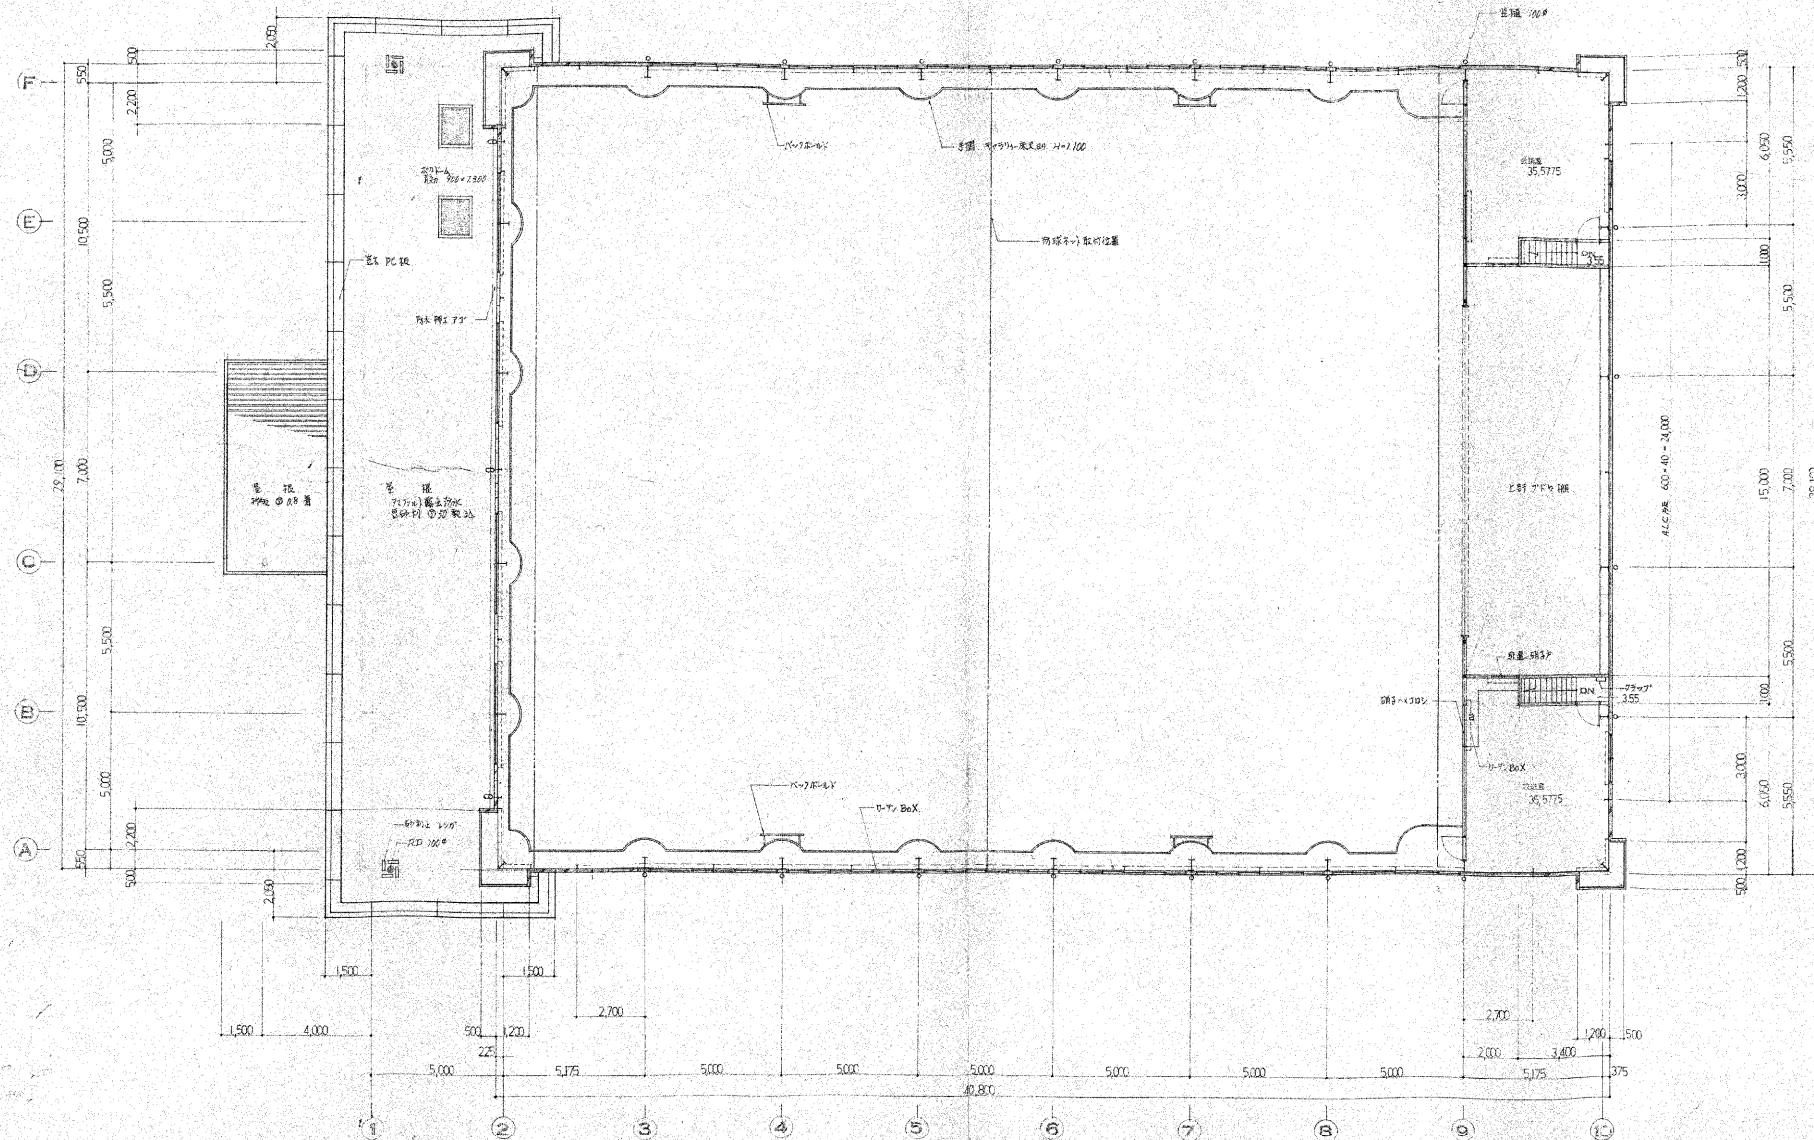

2階 平面図 1:100

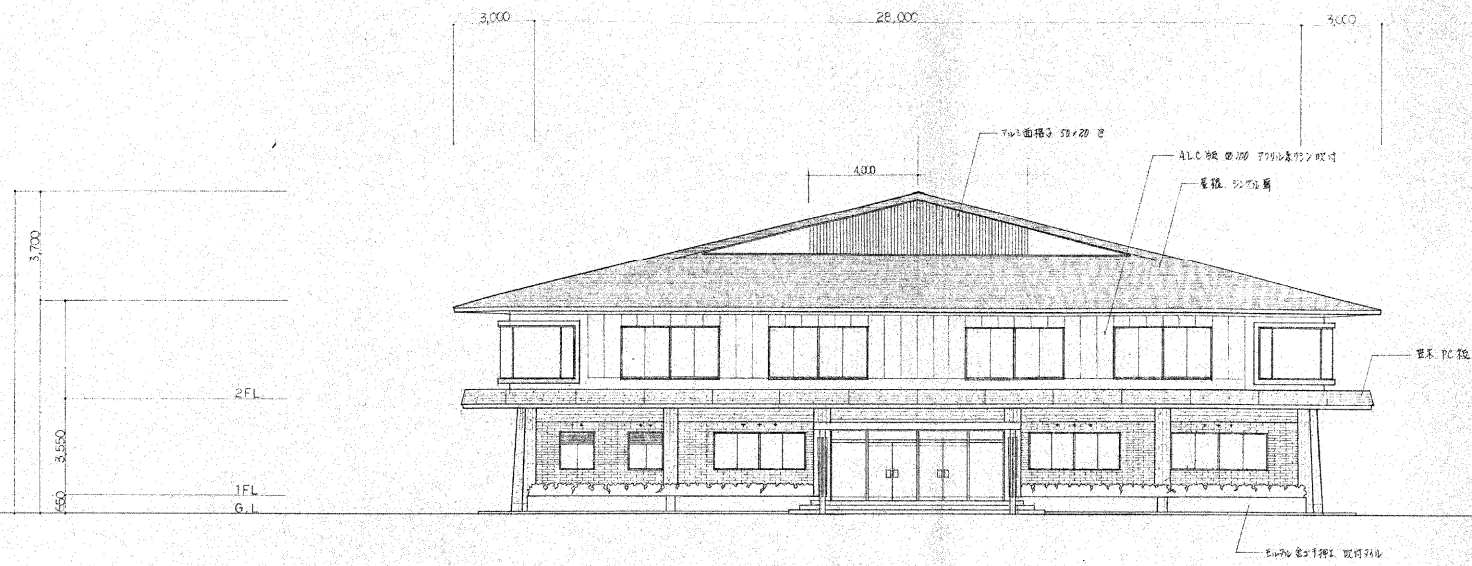


立面図 1:100

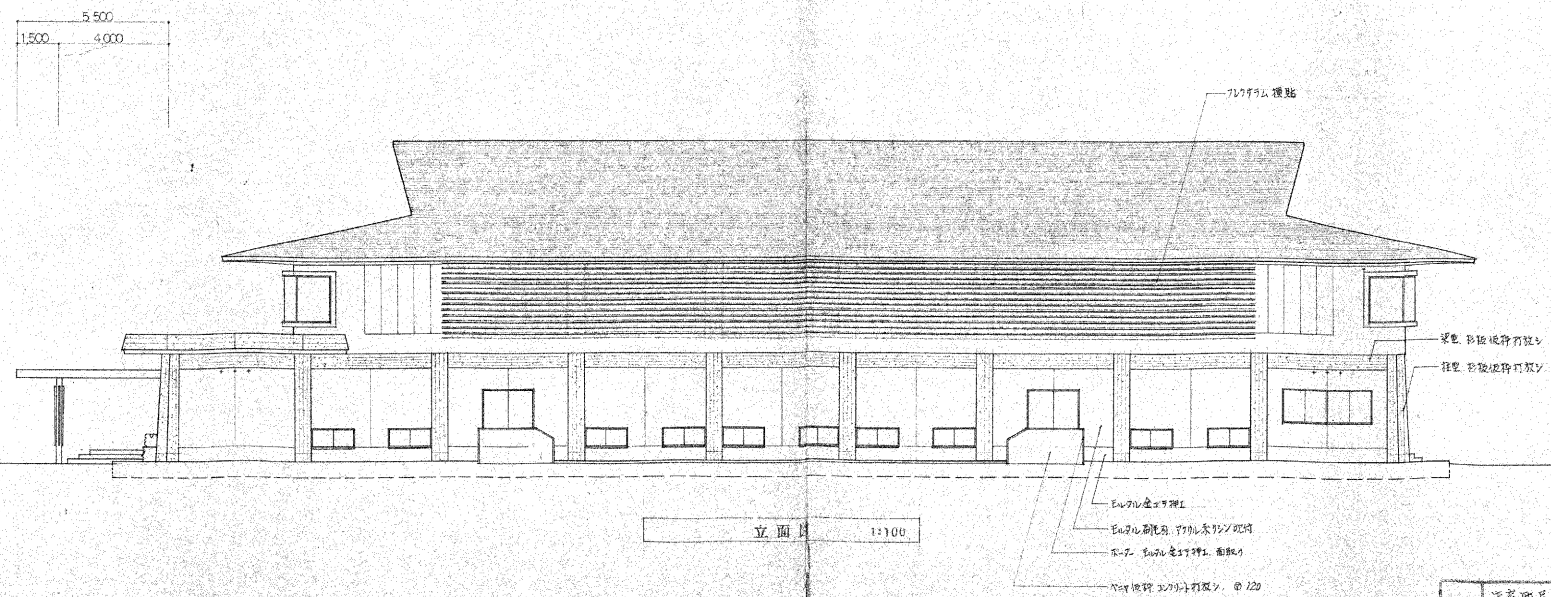


立面図 1:100

No.	千代田氏体育館 新築工事設計図 図No. 7509
6	立面図
	縮尺: 1:100
	株式会社 能勢設計

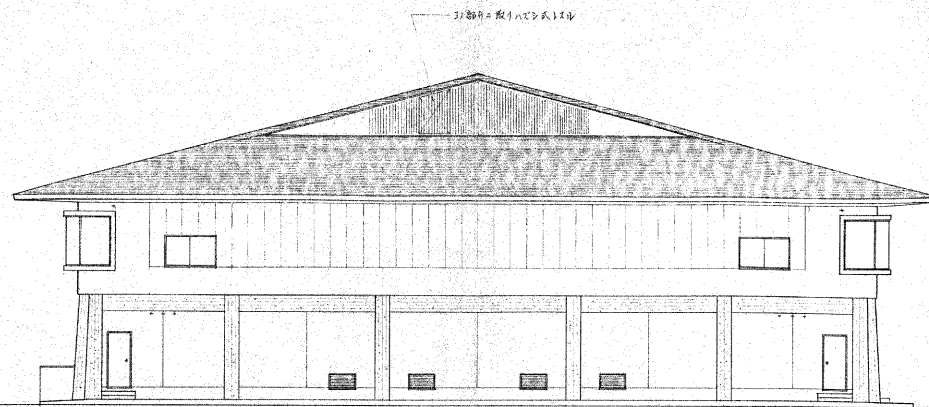


立面図 1:100

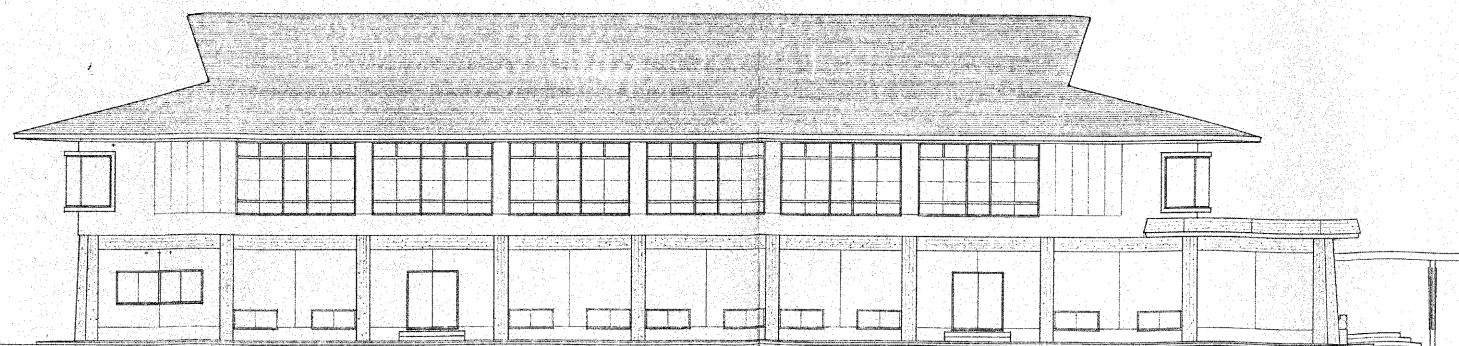



立面図 1:100

No. 7	千代田民権館 新築 工事設計図 設計No. 7569 立面図 縮尺: 1:100 株式会社 能勢設計
----------	---

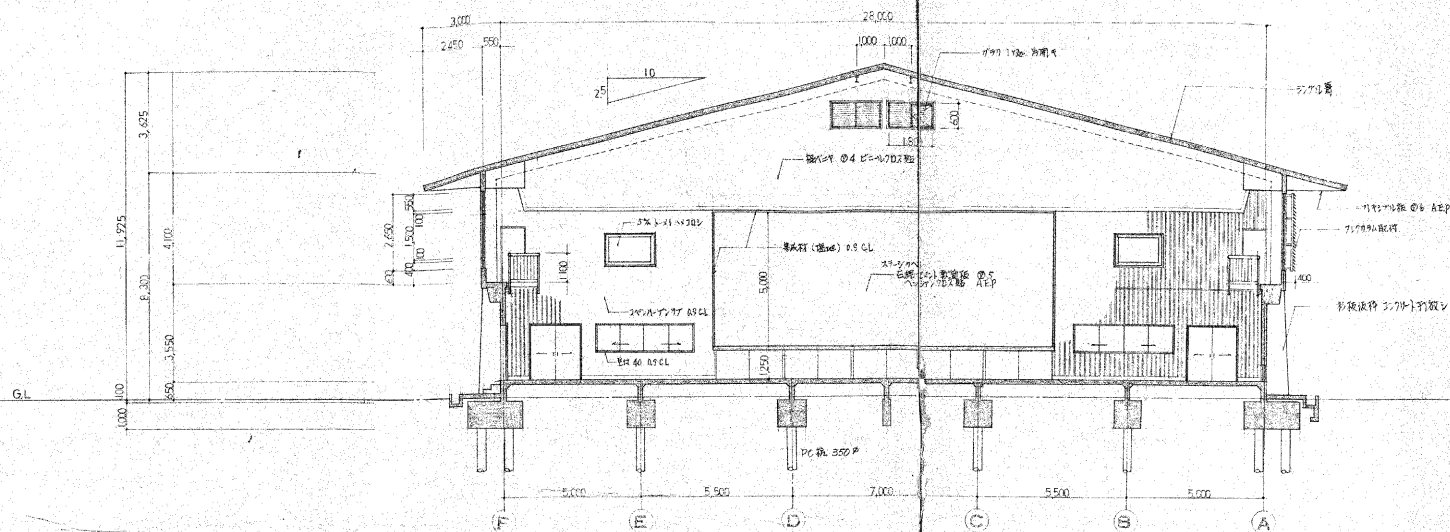


断面図 1:100

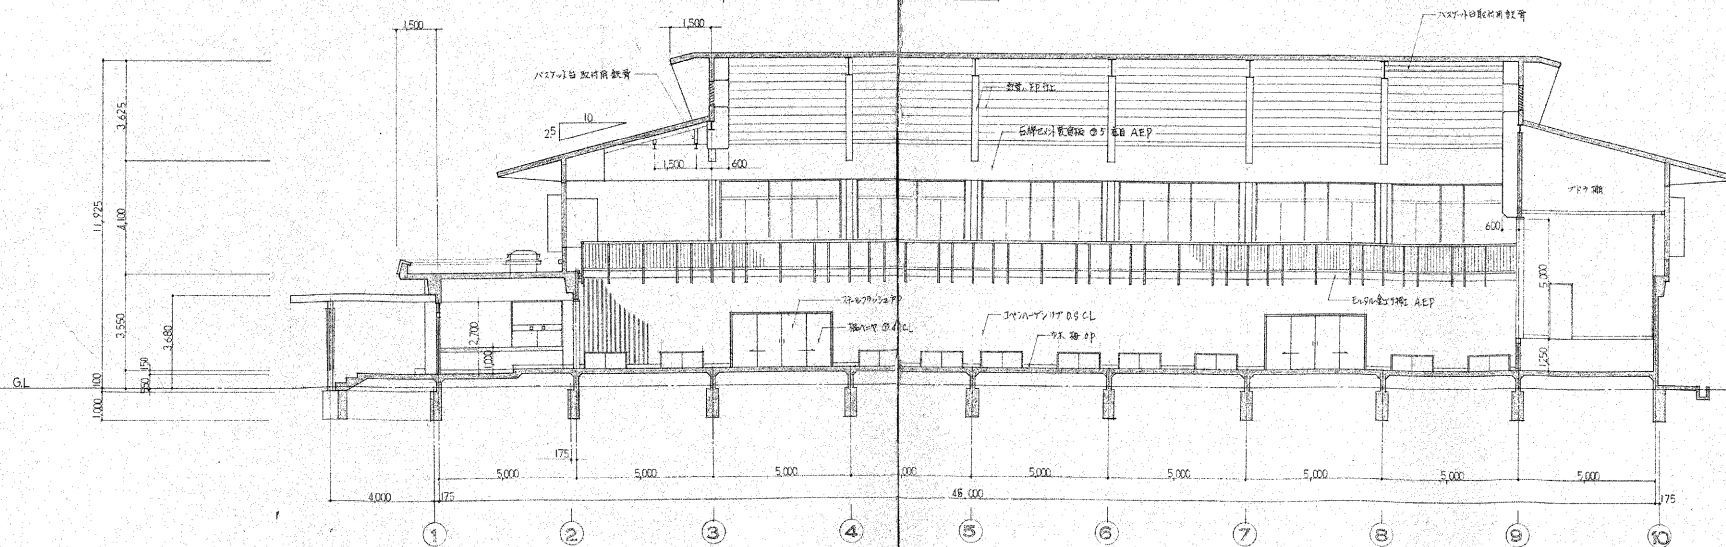

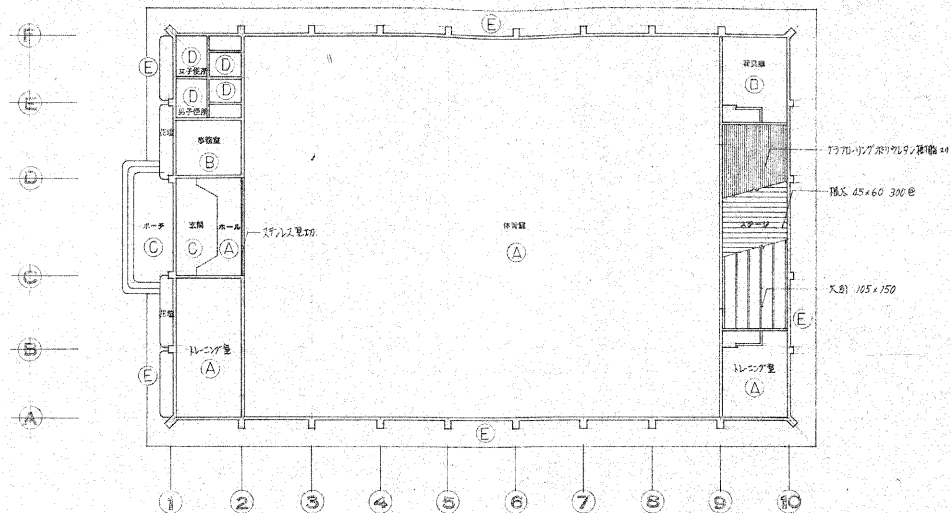


1階 床伏図 1:200

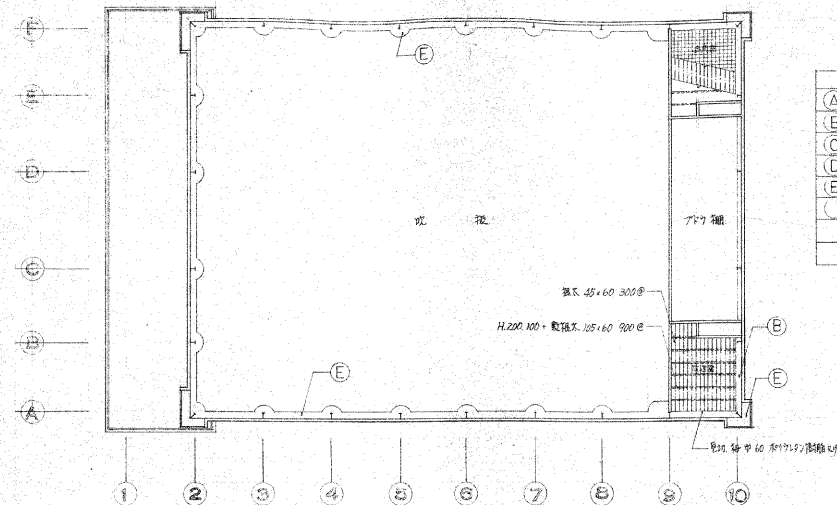


2階 床伏図 1:200

凡例	
(A)	コンクリート造の柱・梁・床・壁
(B)	コンクリート造の柱・梁・床・壁
(C)	コンクリート造の柱・梁・床・壁
(D)	コンクリート造の柱・梁・床・壁
(E)	コンクリート造の柱・梁・床・壁

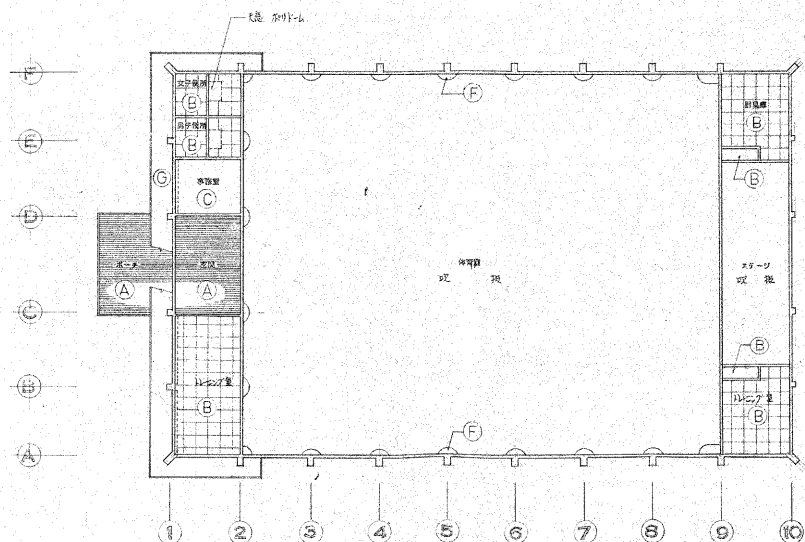




1階 天井伏図 1:200

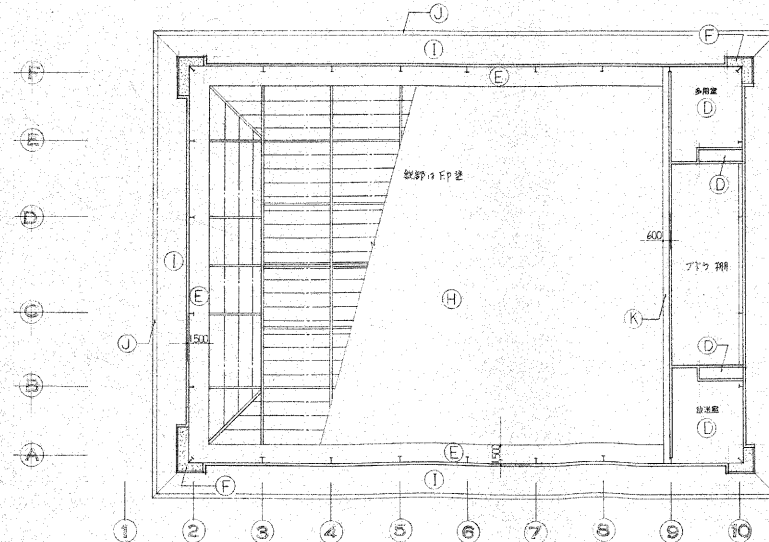


2階 天井伏図 1:200


凡例	
(A)	新設の天井・照明
(B)	既存の天井・照明
(C)	既存の天井・照明
(D)	既存の天井・照明
(E)	既存の天井・照明
(F)	既存の天井・照明
(G)	既存の天井・照明
(H)	既存の天井・照明
(I)	既存の天井・照明
(J)	既存の天井・照明
(K)	既存の天井・照明

※ 本図は、1/200スケールで描かれたもので、寸法は、1/200スケールで描かれたものと一致する。

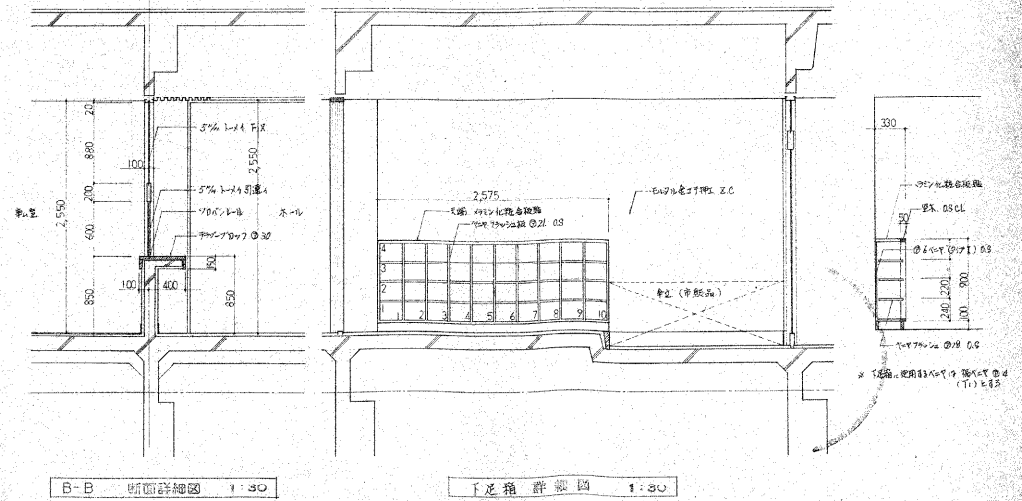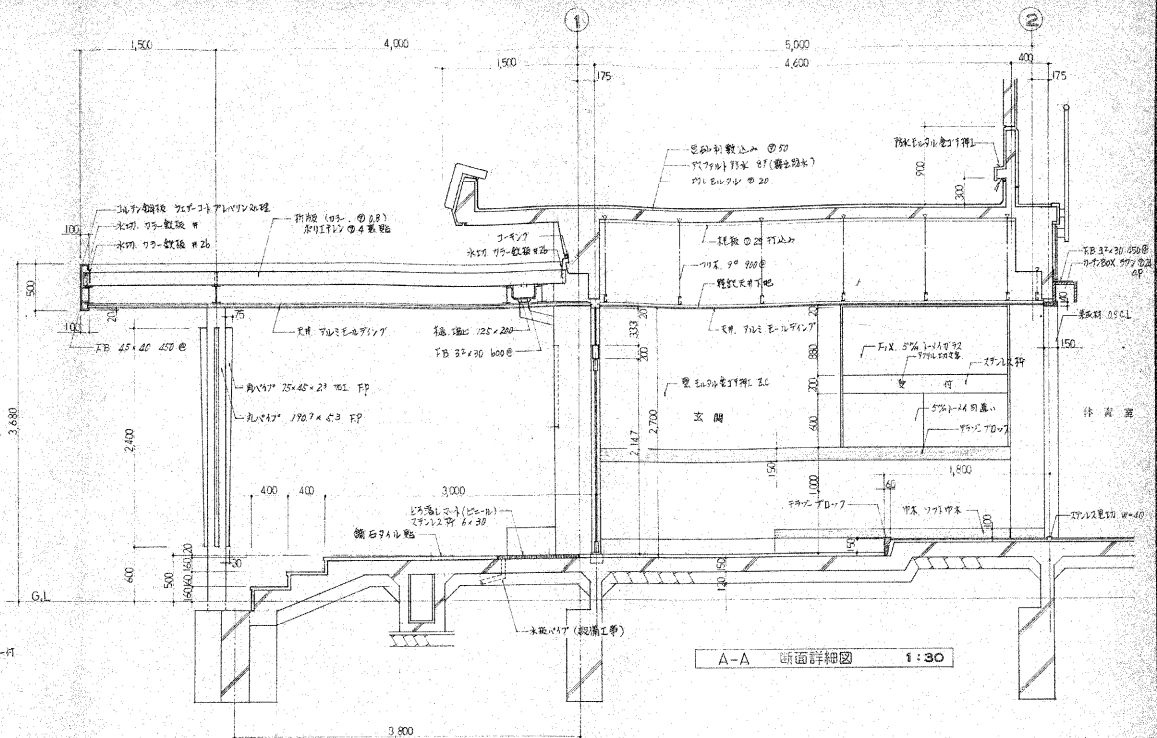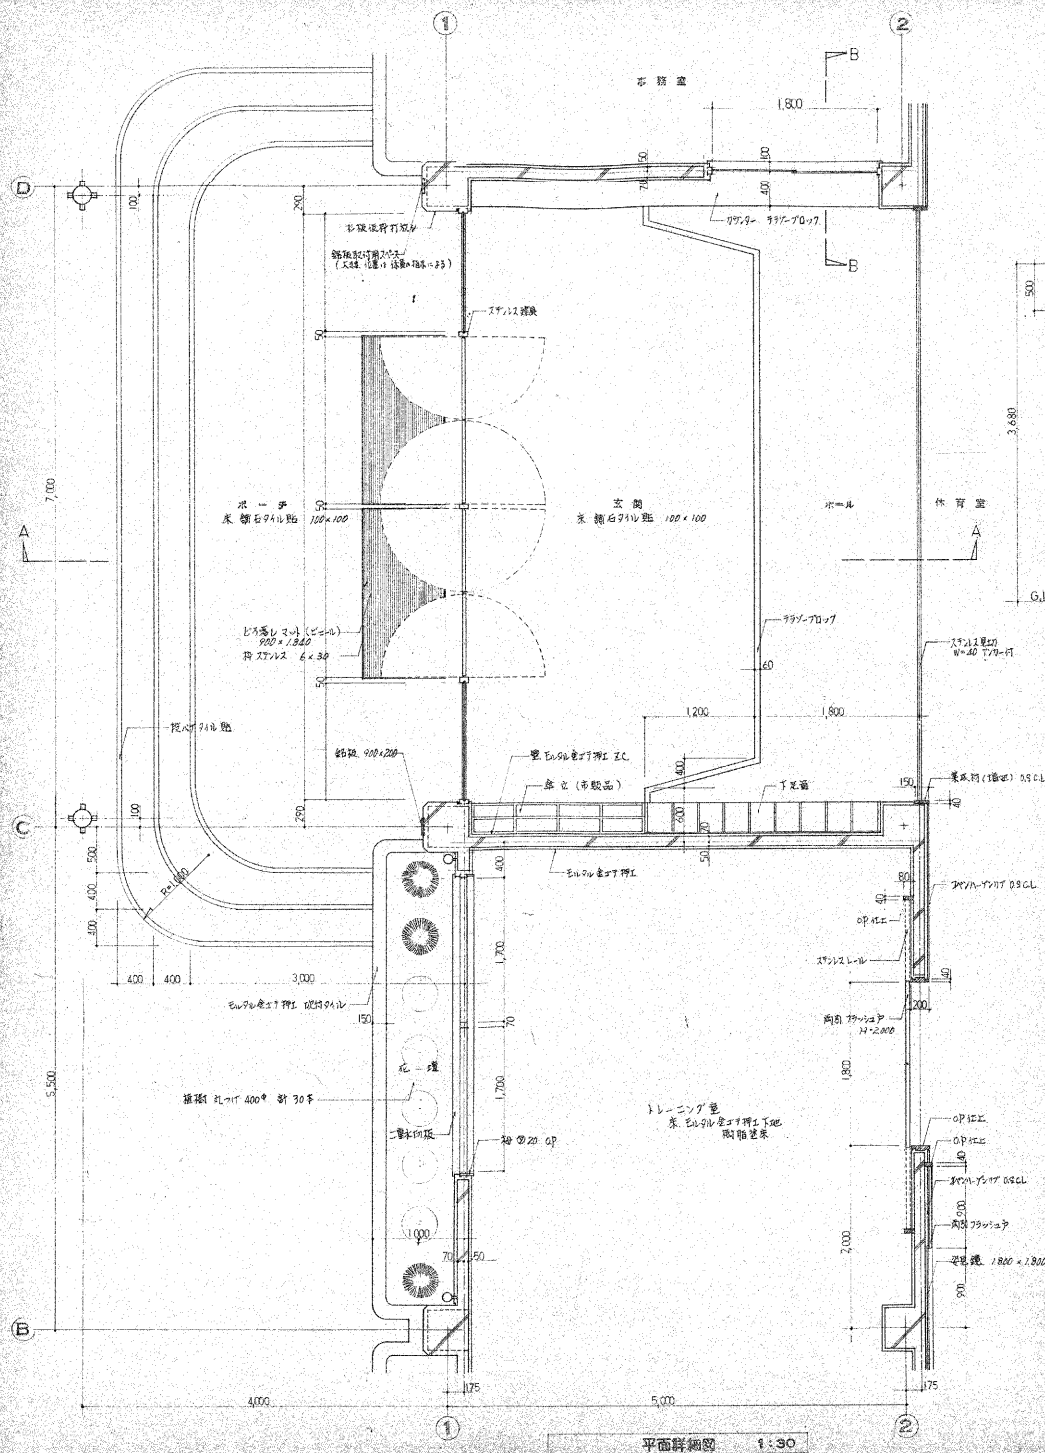


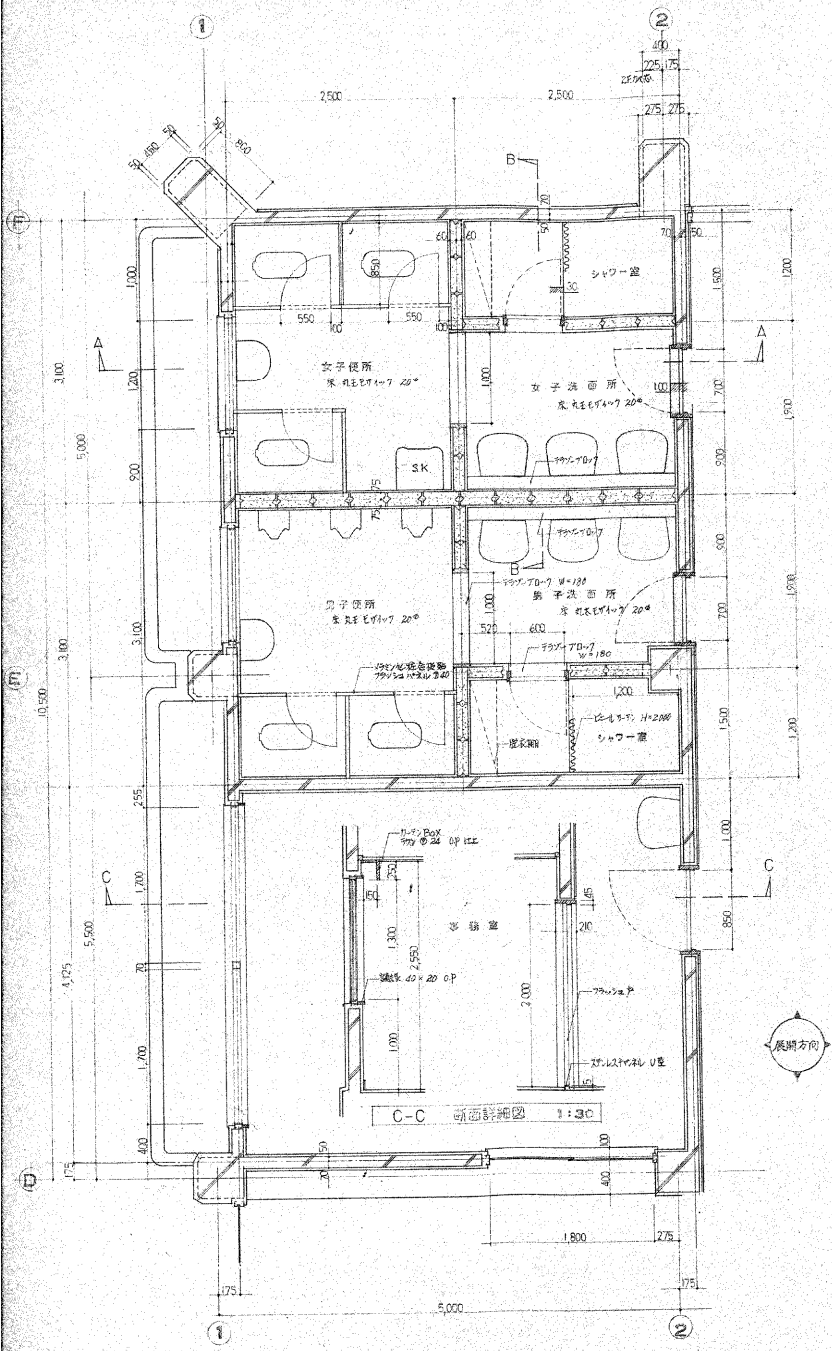


平面詳細図 1:30

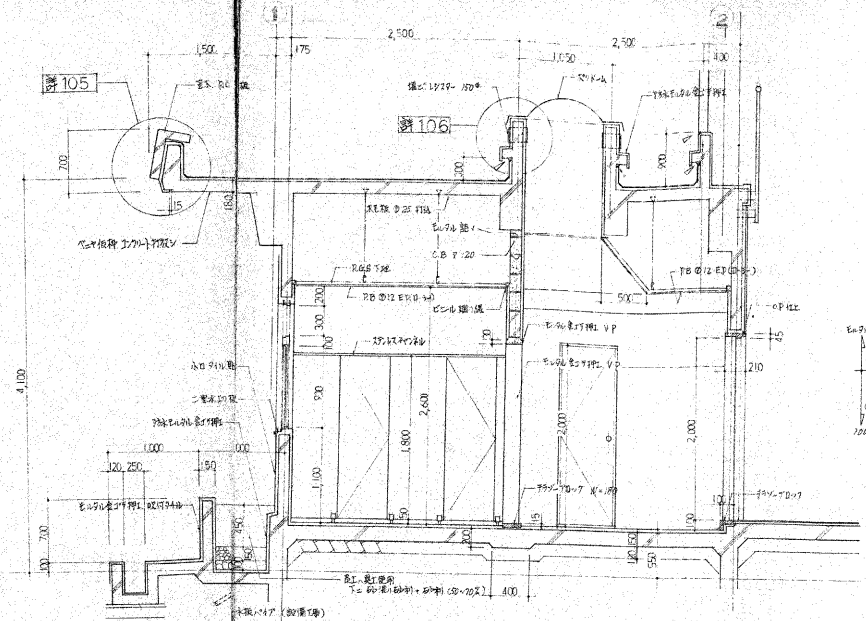


A-A 断面詳細図 1:30

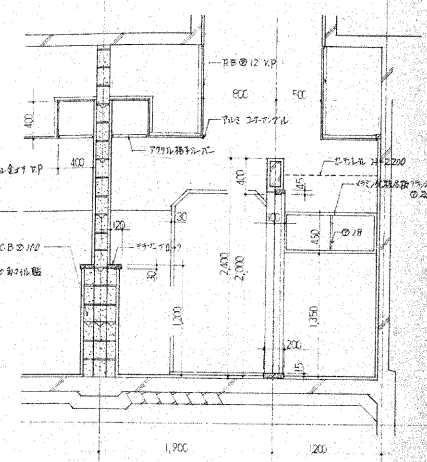

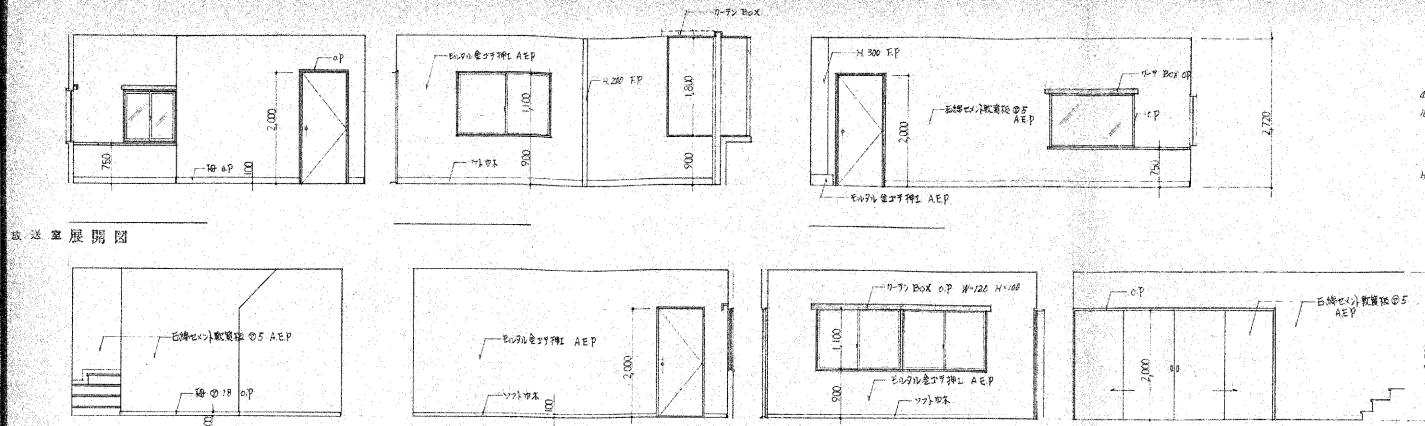


放送室展開図

リビング展開図

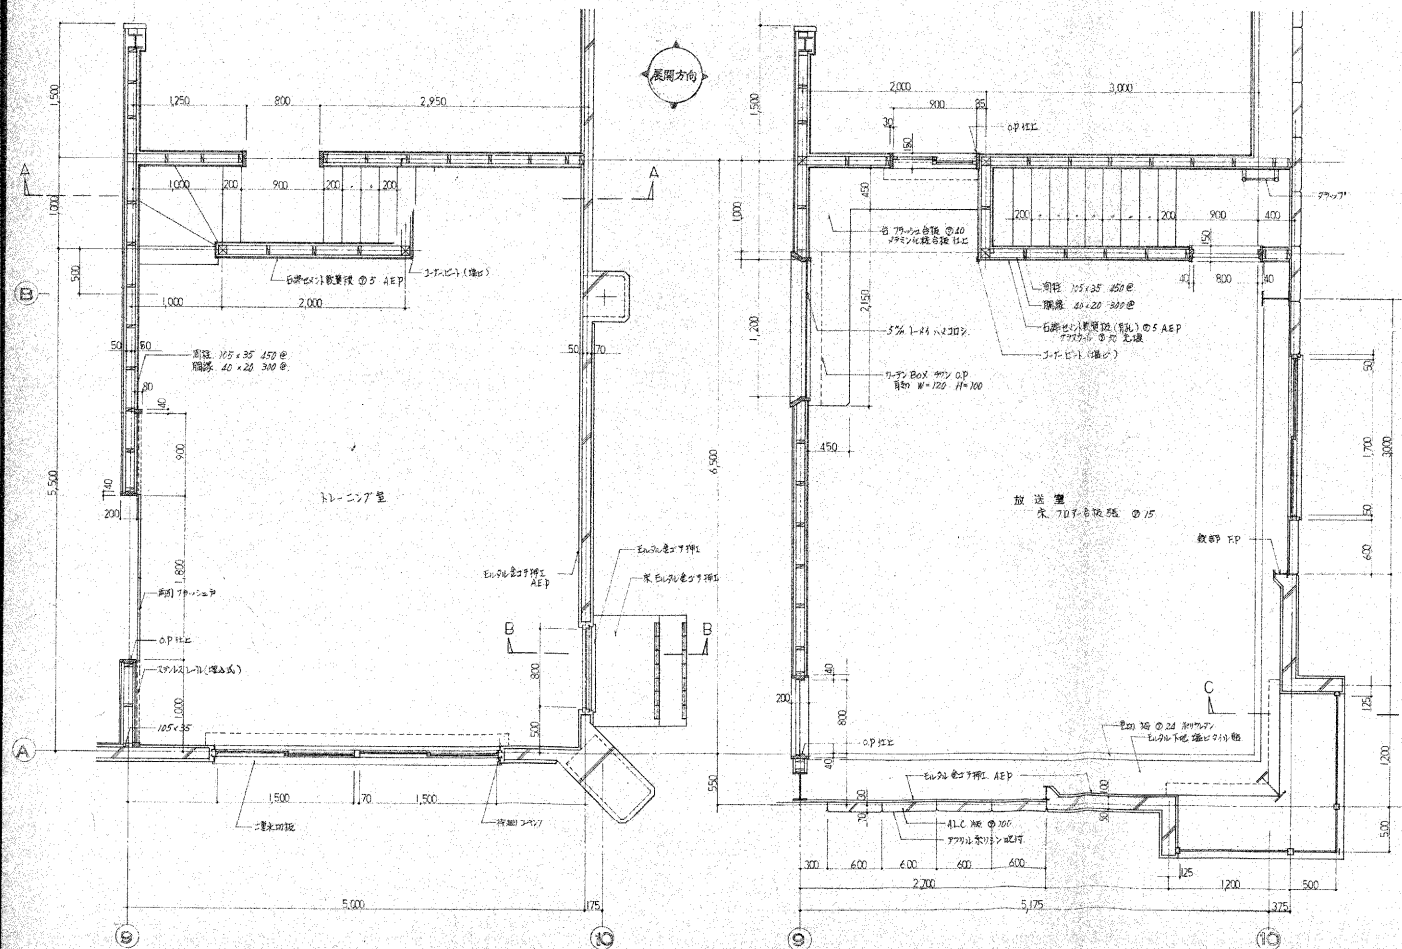


平面詳細図 1:30

放送室 平面詳細図 1:30

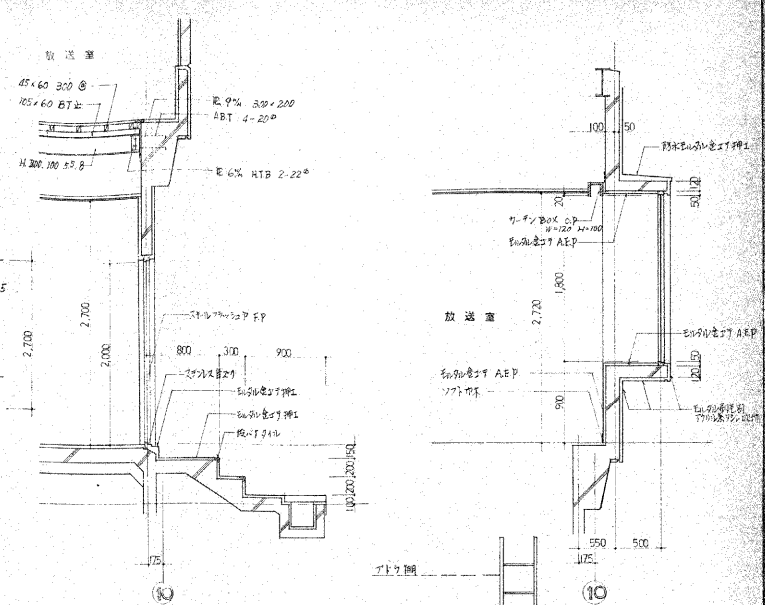



放送室展開図

リビング展開図

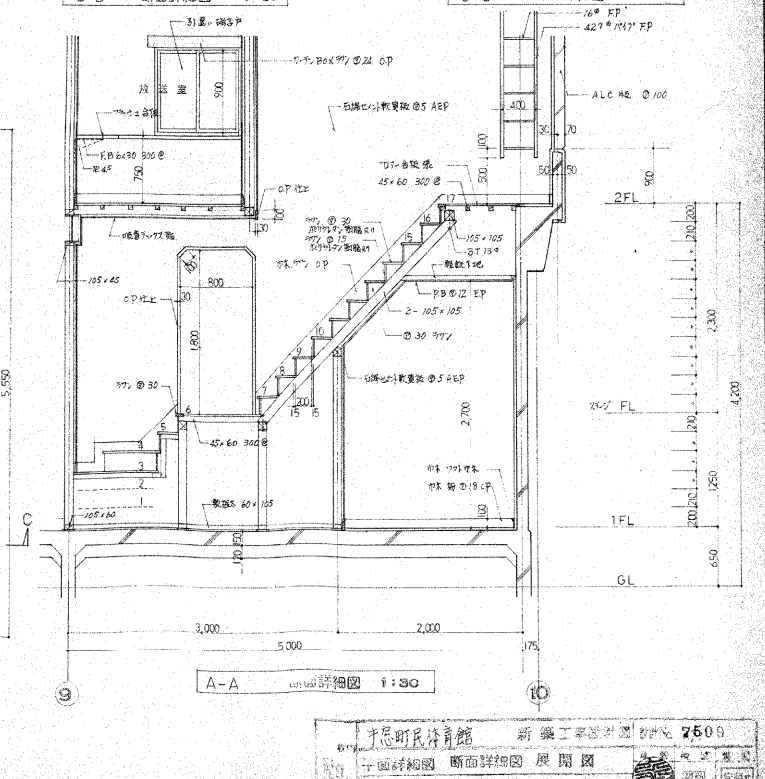


平面詳細図 1:30


放送室 平面詳細図 1:30



Re
1

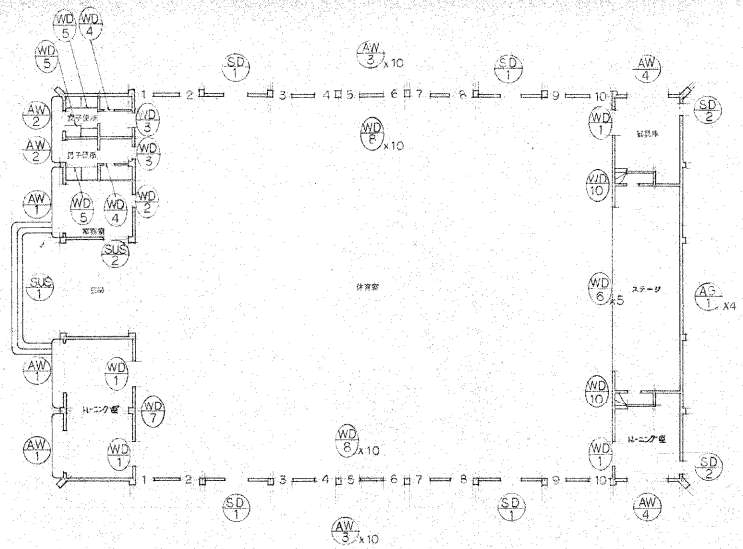


1階 建具配置図

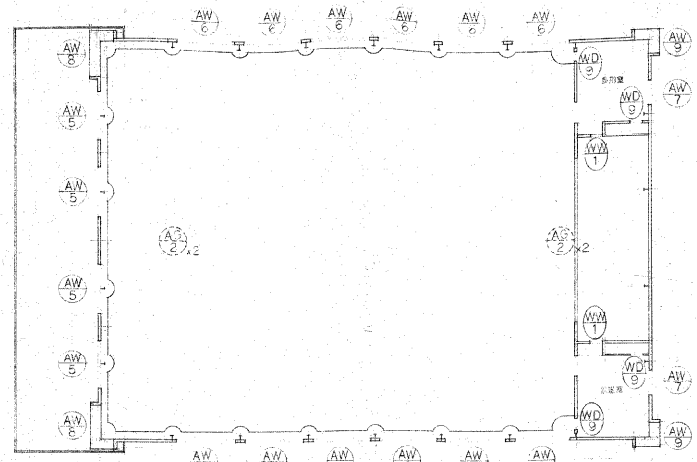


2階 建具配置図

記号	建具名	寸法	数量	備注
SUS-1	1	1800	1	洗面台
SUS-2	1	1800	1	洗面台
AW-1	3	1700	3	洗面台
AW-2	2	1200	2	洗面台
AW-3	20	1500	20	洗面台
AW-4	2	3070	2	洗面台
AW-5	4	3500	4	洗面台
AW-6	12	4300	12	洗面台
AW-7	2	1700	2	洗面台
AW-8	2	1575	2	洗面台
AW-9	2	1575	2	洗面台


4. F.H. フロアヒンジ
 P.H. ドアヒンジ
 S.T. ステンレス 1/20
 D.C. ドアヒンジ (D.C. 無し) D.C. (S.T.) ドアヒンジ
 M.L. 洗面台 (洗面台)
 C.M. 洗面台 (洗面台)
 C.P. フォンデュール
 S.K. 洗面台

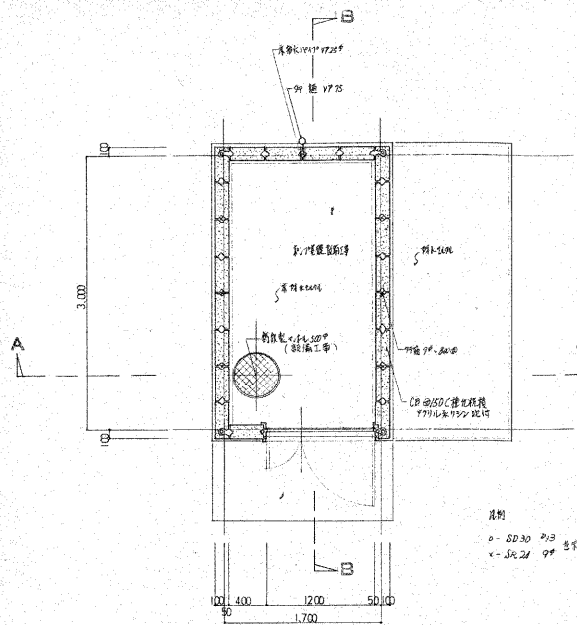


ポンプ置場 平面図 1:30

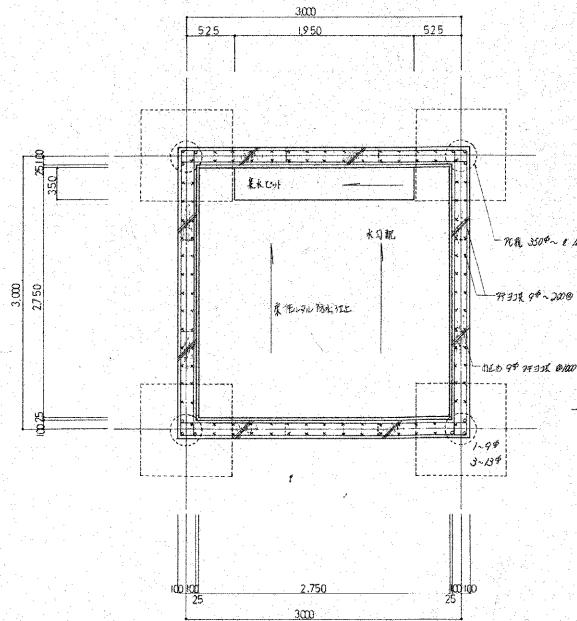


貯水タンク 平面図 1:30

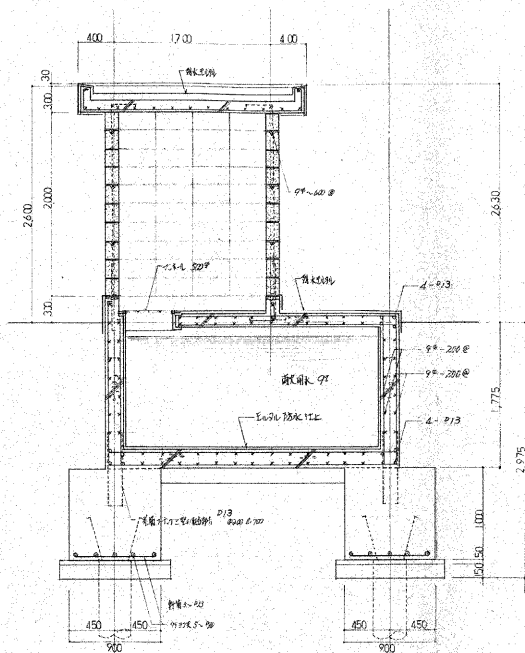

A-A 断面詳細図 1:30

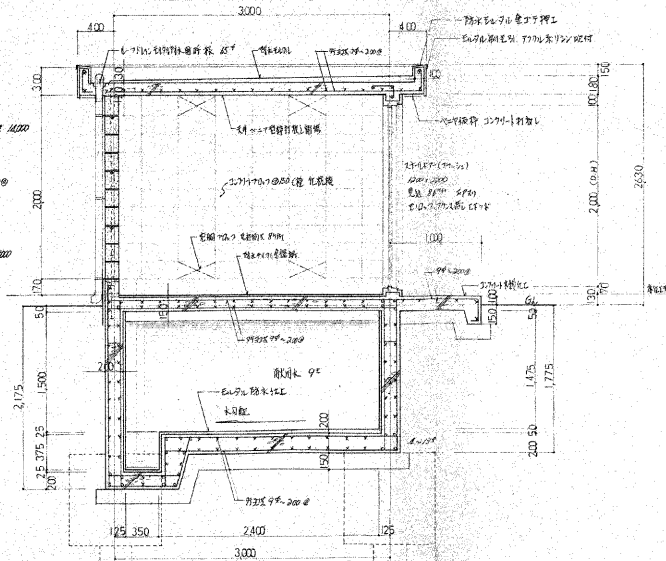


B-B 断面詳細図 1:30

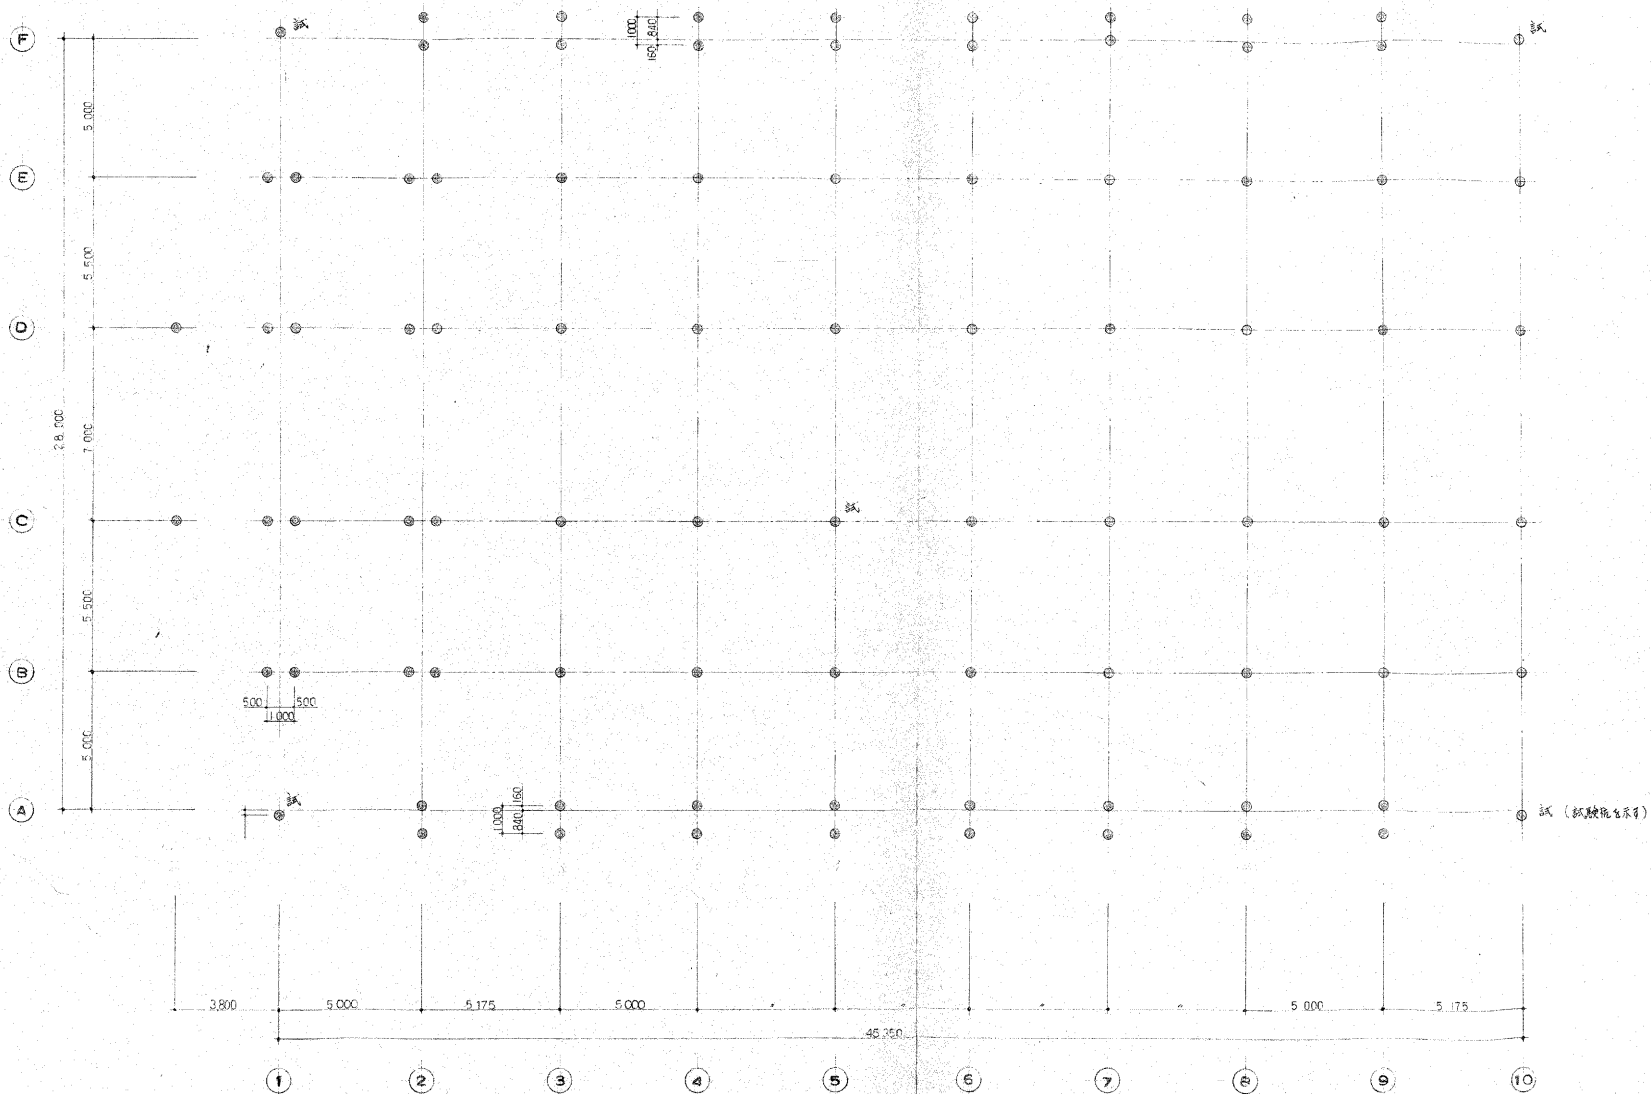

杭 伏 圖 1:100

杭伏PC板 250厚 86年(内試驗院 5年) 附水溝 4年 新 90年
基礎柱直徑為500mm

新嘉坡體育館 新築工事設計圖 圖號 No. 7509	
校訂	杭 伏 圖
19	1:100
設計 監製 設計	

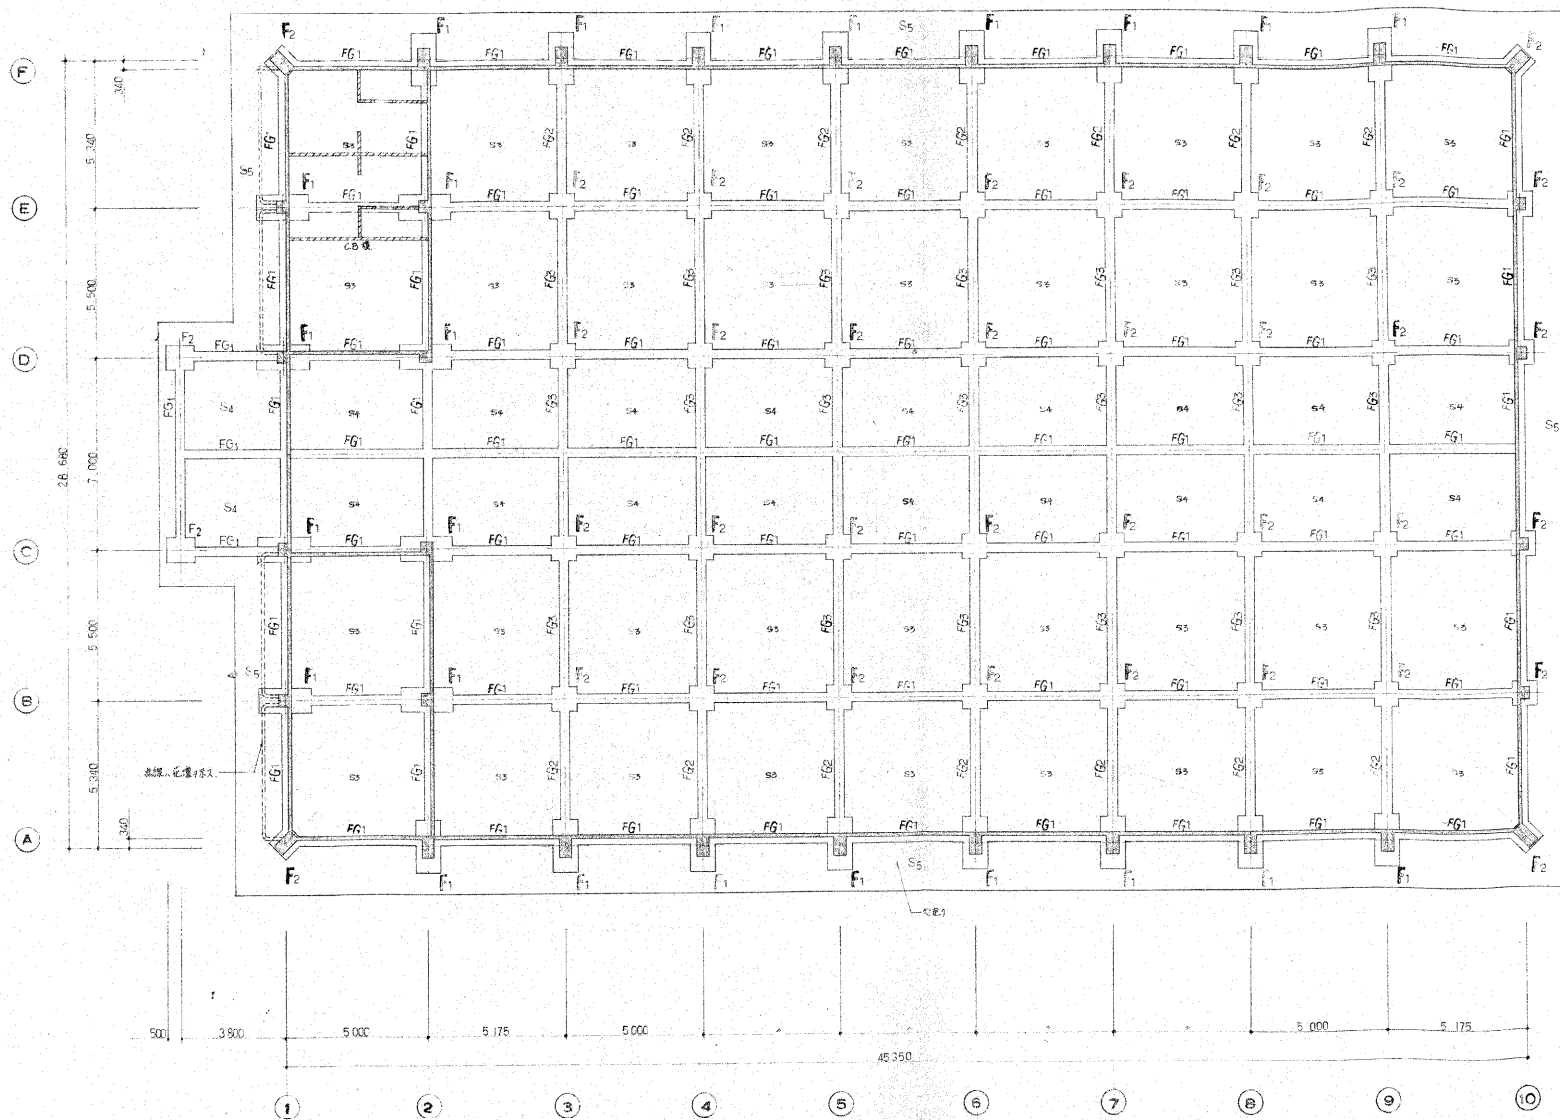


基礎伏図 1:100

基礎下地 GL-1.00

2015年 7月22日 (2015年7月22日) 設計・監理・施工・検査・記録・報告


宇都町民体育館 新築工事設計図 図号 7509	
基礎伏図	20
1:100	20
設計・監理・施工・検査・記録・報告	20

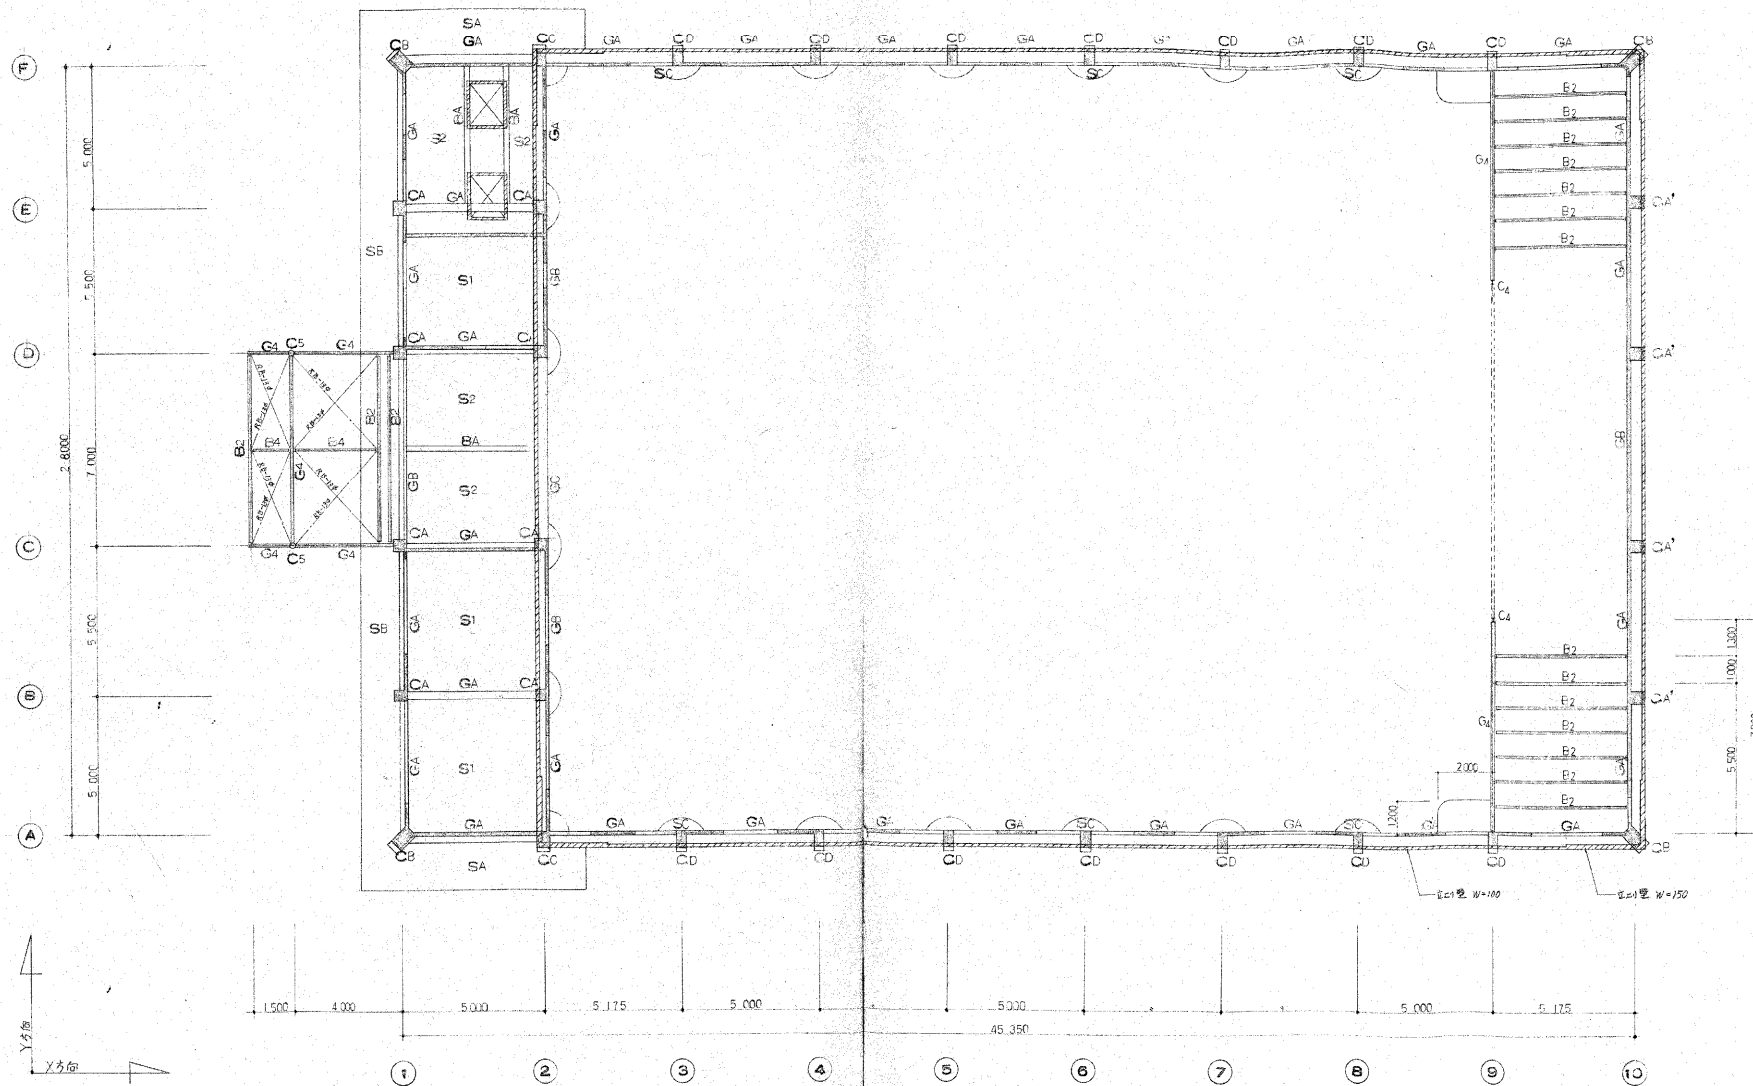


1 廠址圖 2 建築伏圖 S=1:100

註：母線、標高差1級、W=120mm
斜線部ハE21壁ガラス

部材	メンバ	備 考
G1	I-600×250×9×19	HTB 6-M22
G2	H-250×125×6×9	2-M22
G3	H-300×150×6×9	3-M22
G4	H-200×100×5×8	2-M16
B1	H-250×125×6×9	2-M16
B2	H-200×100×5×8	2-M16
B3	H-150×75×5×7	2-M16
B4	H-100×50×4×7	2-M16
B5	H-300×150×6×9	3-M22
C1	I-800×400×250×9×19	
C2	H-300×150×6×9	
C3	H-250×125×6×9	
C4	H-150×100×5×7	
C5	S.T.K.W.T 180T ¹ ×5 ³	
M1	H-125×60×6×8	
M1'	H-200×100×5×8	
鋼板	2000×1000×3	GB-E (H100×100) 2-13' 1000
鋼管	L-50×50×6	GB-E 9 2-M16
角材	RB-16	GB-E 3-9 2-M16
木材	L-40×40×5	GB-E 2-3 2-M16
木材	RB-13	GB-E 1-M16
木材	H100×100×6×8	2-M16 245mm





G2 断面

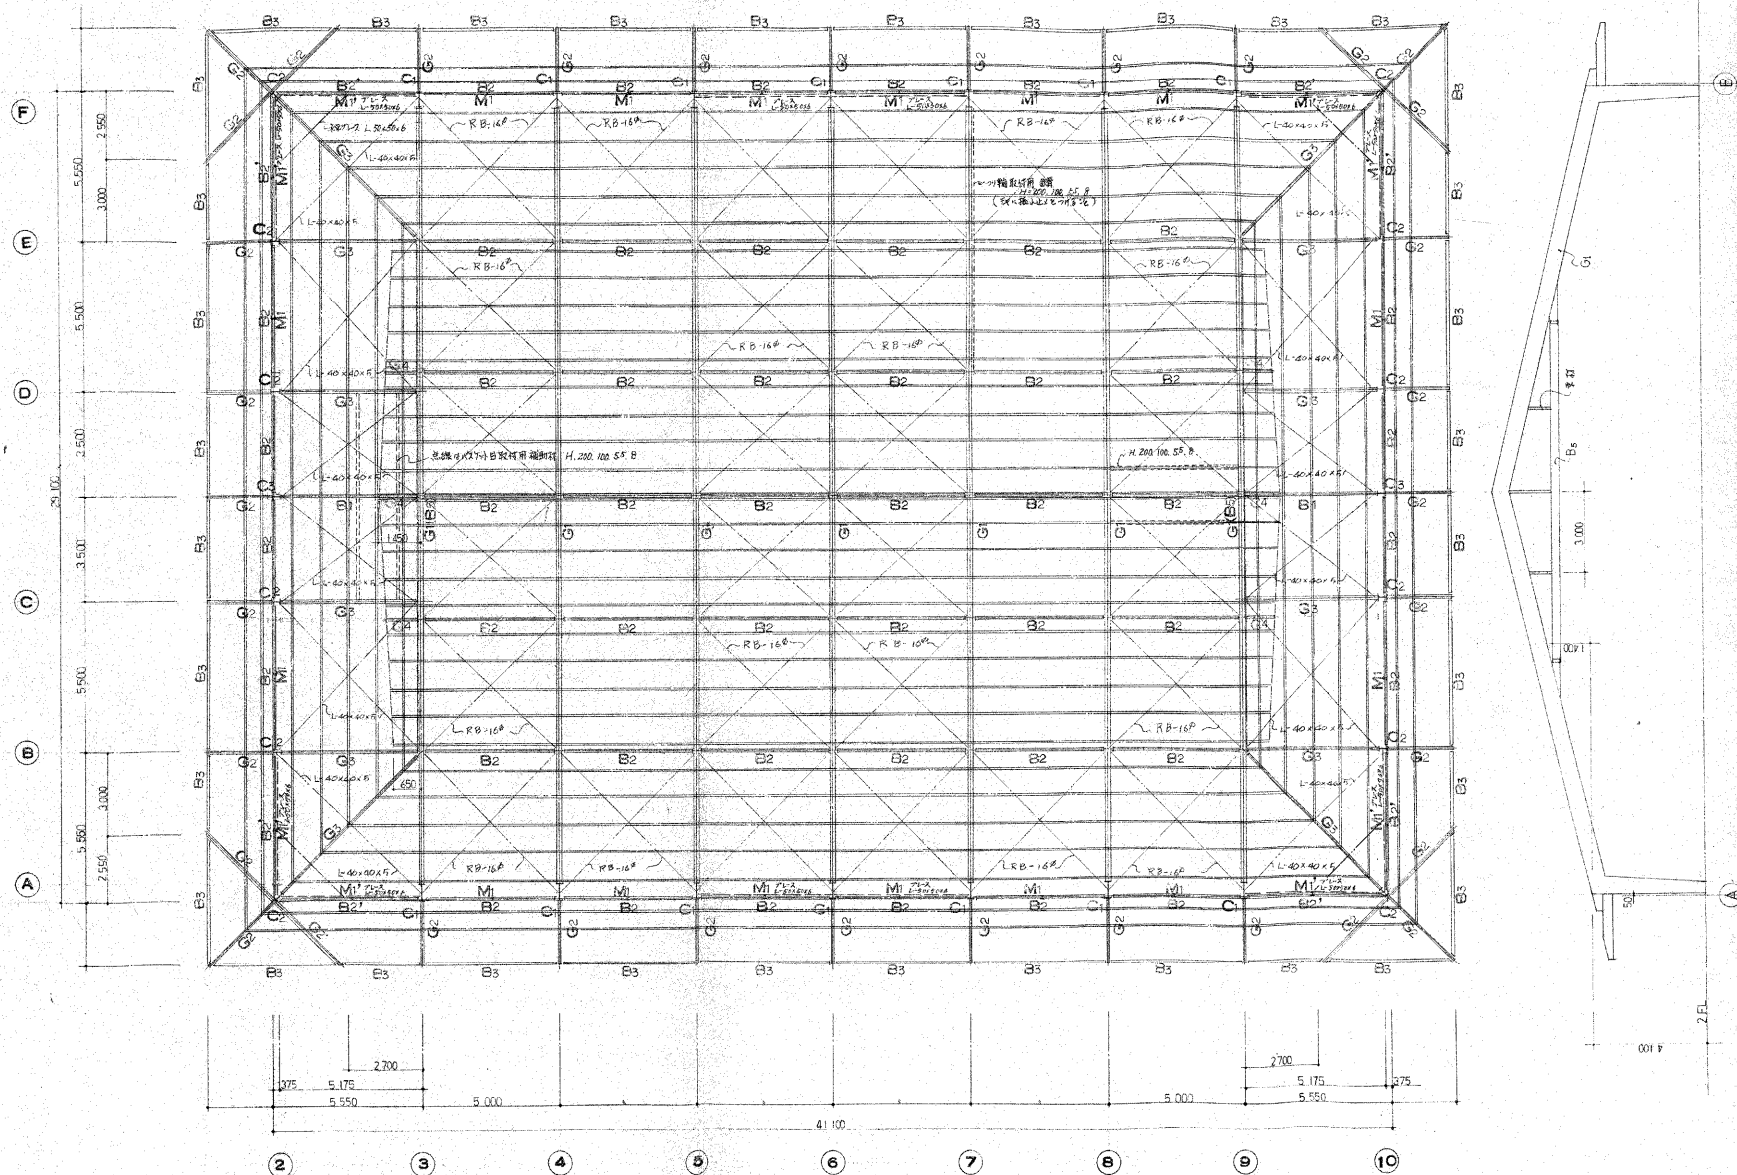


R 断面 1:100

新築 工事設計図 図No. 7509	
No. 22	R 断面 1:100
設計 22	

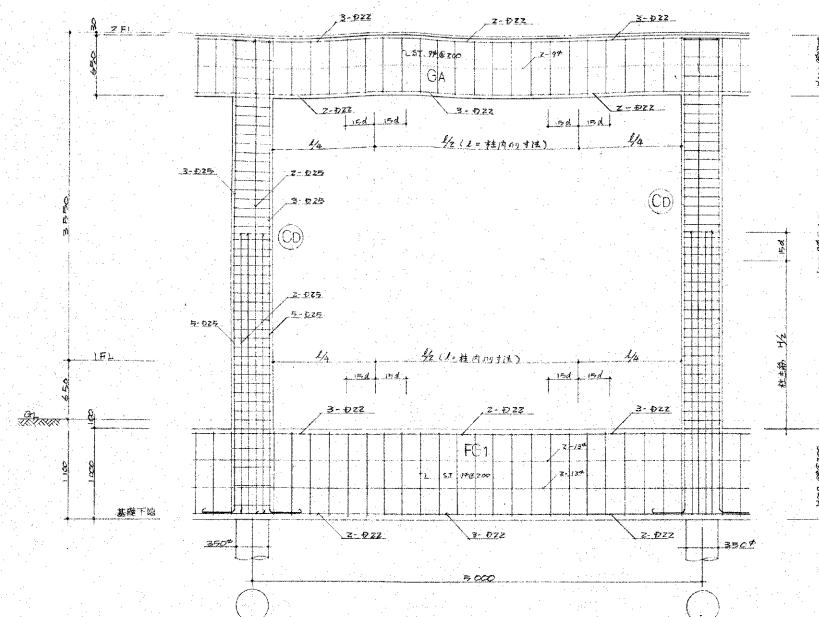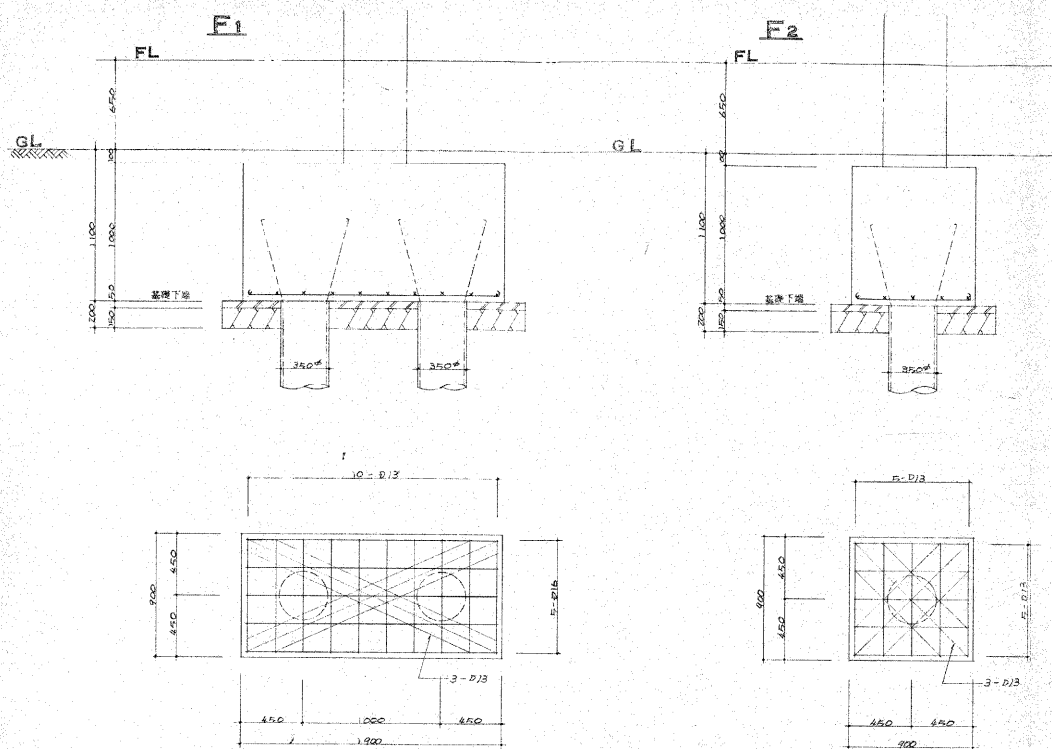

A通 ラーメン 架構図 1:20

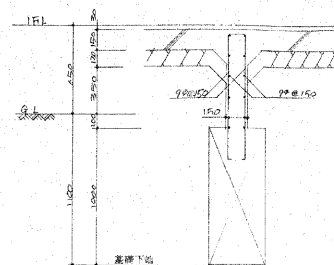

1F 立ち上り壁 配筋図 1:20

地中梁リスト

符号	FG1		FG2		FG3	
	両端	中央	両端	中央	両端	中央
断面図						
	4-12 [#]		4-13 [#]		4-13 [#]	
	3- ϕ 22		3- ϕ 22		3- ϕ 22	
	2- ϕ 22		4- ϕ 22		2- ϕ 22	
上主筋	3- ϕ 22		4- ϕ 22		3- ϕ 22	
下主筋	2- ϕ 22		3- ϕ 22		2- ϕ 22	
ST	9 ϕ 200		13 ϕ 250		13 ϕ 250	









鉄筋断面記号

D20 20φ	⊙ D25 25φ	○ D22 22φ
● D19 19φ	⊘ D16 16φ	× D13 13φ
• D10 9φ		

註

- 使用304L
- 使用鋁箔
- 泥

Fe 180 kg / 10m²
SR - 2M
SD - 30
D/B 以上
全 PC 泥 350 袋 2 = 14,000
泥包打鬥 (長期) 50 t / 本

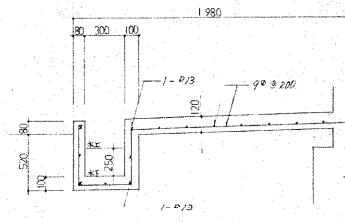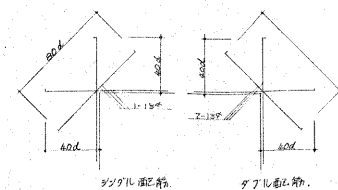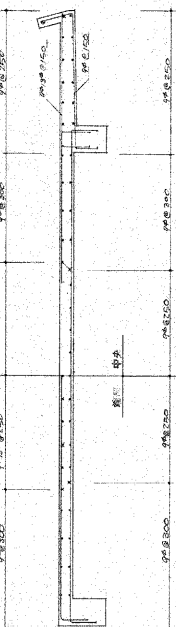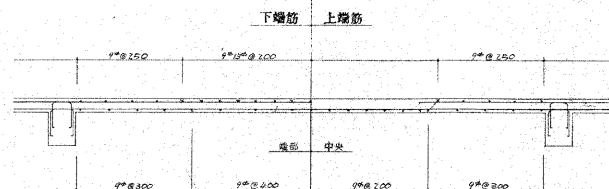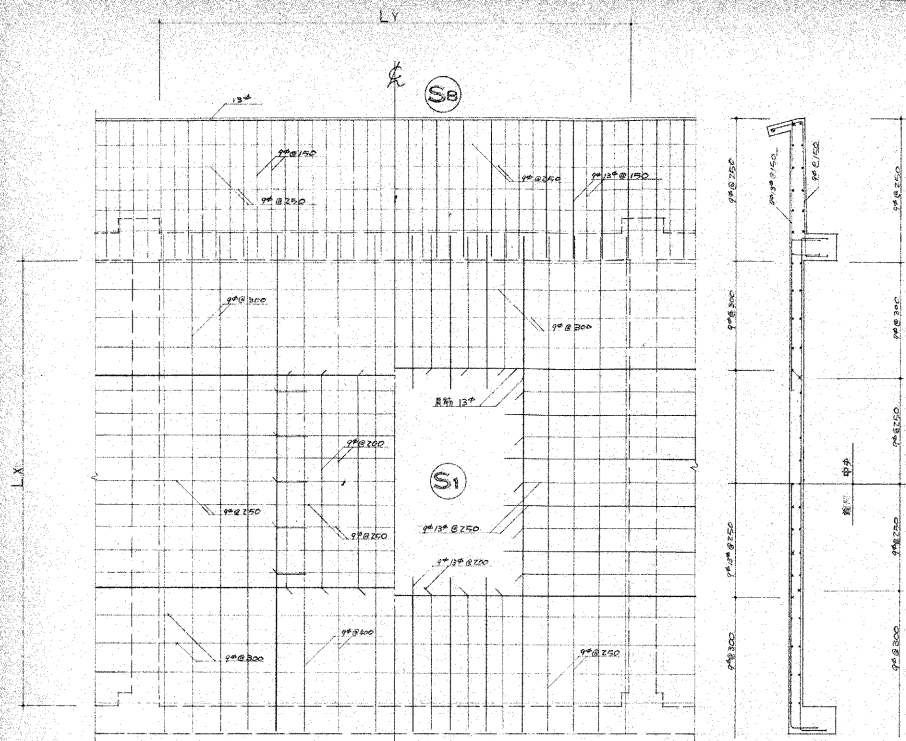

スラブリスト					
階号	スラブ厚	主筋 (短辺方向)		配筋筋 (長辺方向)	
		X1—X1 (中央)	X2—X2 (端部)	Y1—Y1 (中央)	Y2—Y2 (端部)
S1	150	150	150	150	150
S2	150	150	150	150	150
S3	150	150	150	150	150
S4	150	150	150	150	150
SA	180	150	150	150	150
SB	180	150	150	150	150
SC	120	120	120	120	120

RC柱断面リスト				
符号	CA	CB	CC	CD
柱脚	450	450	450	450
主筋	8-D22	10-D22	8-D22	8-D22
主筋	8-D22	10-D22	8-D22	8-D22
主筋	8-D22	10-D22	8-D22	8-D22
主筋	8-D22	10-D22	8-D22	8-D22




RC梁断面リスト				
符号	GA	GB	GC	BA
断面	250	250	250	250
主筋	2-D22	2-D22	2-D22	2-D22
主筋	2-D22	2-D22	2-D22	2-D22
主筋	2-D22	2-D22	2-D22	2-D22
主筋	2-D22	2-D22	2-D22	2-D22

スラブ配筋図 1:20

梁配筋図 1:20



開口部補強配筋図 1:20




S5 配筋図 1:20



スラブ配筋図 1:20


梁配筋図 1:20

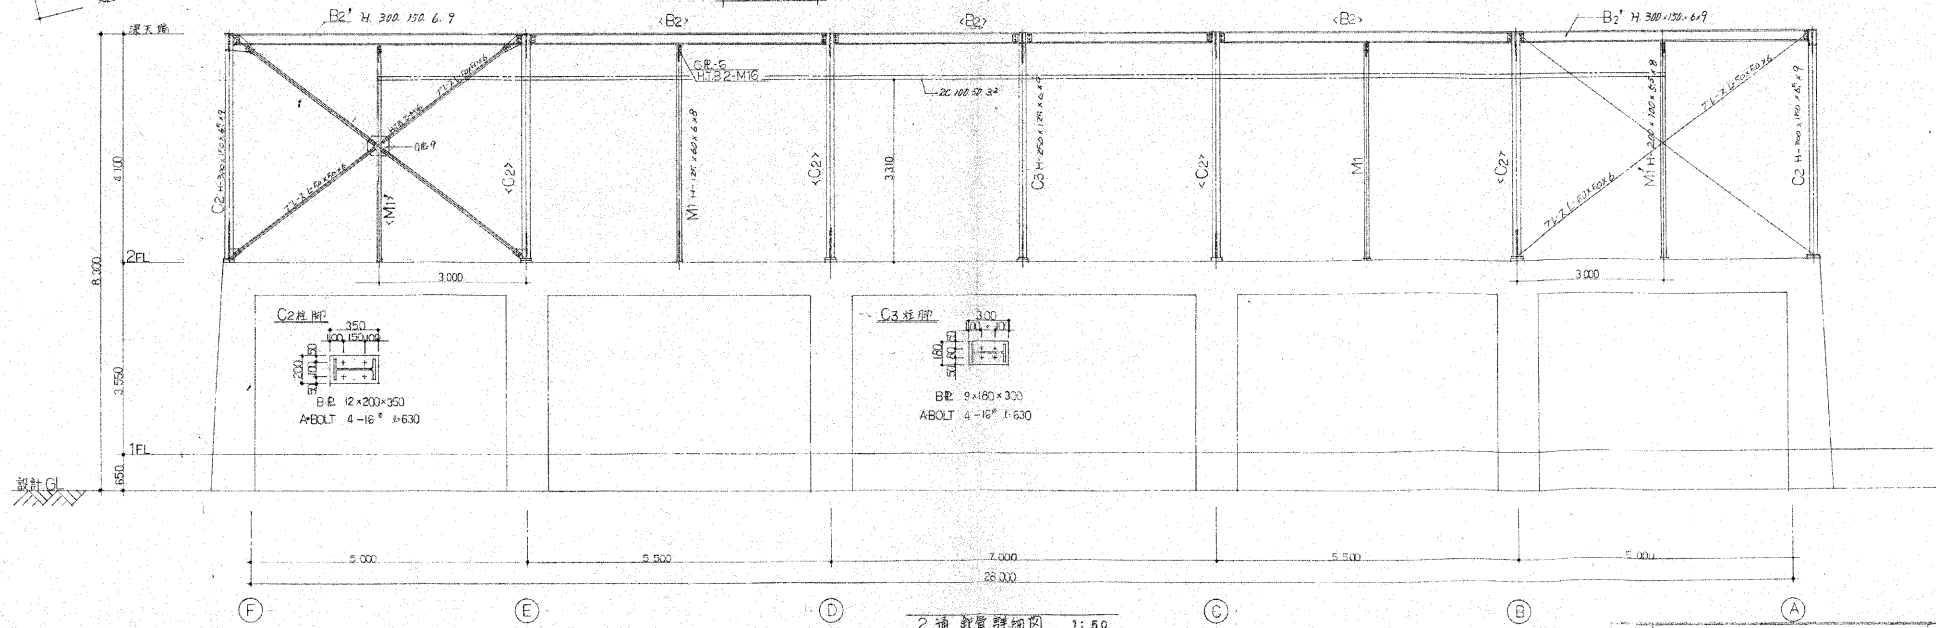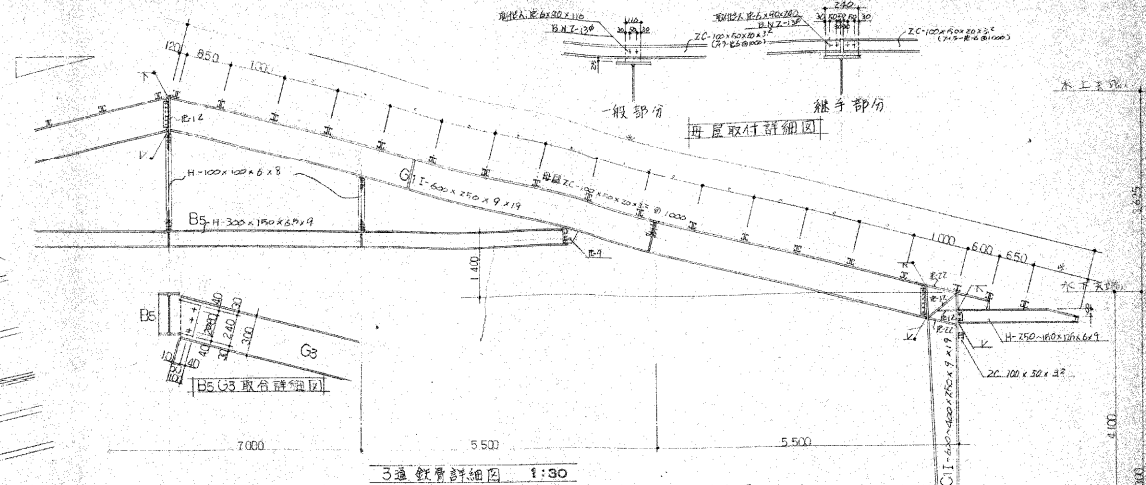

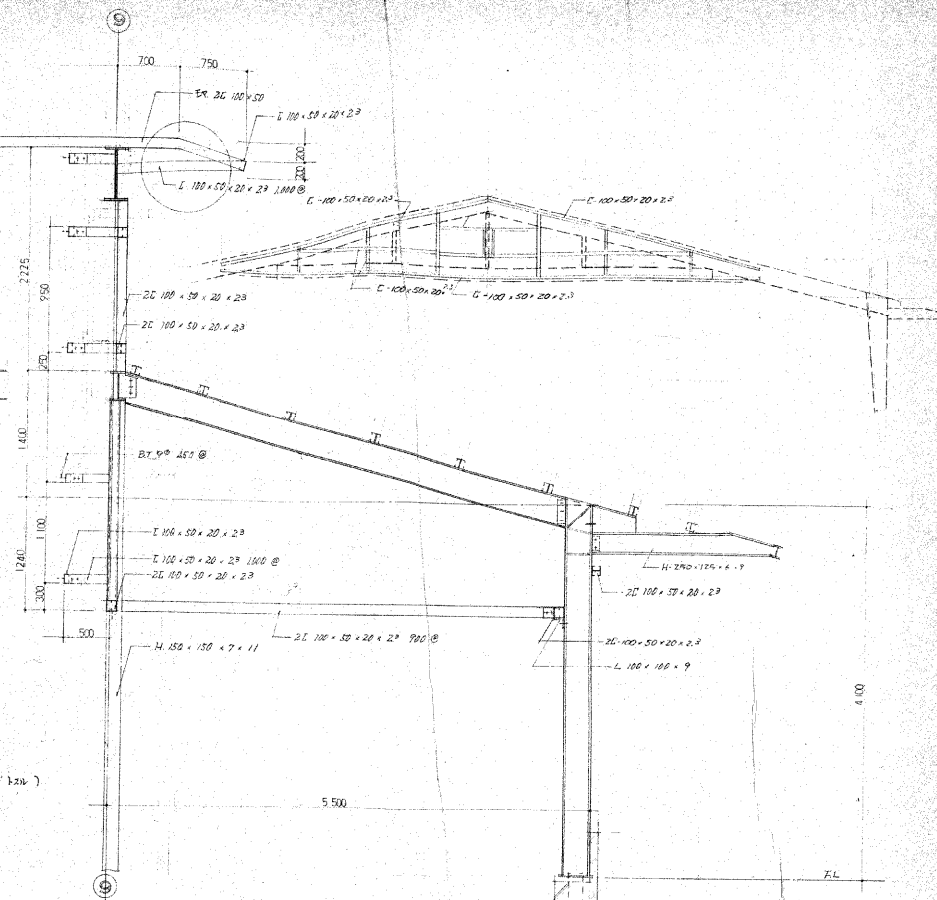
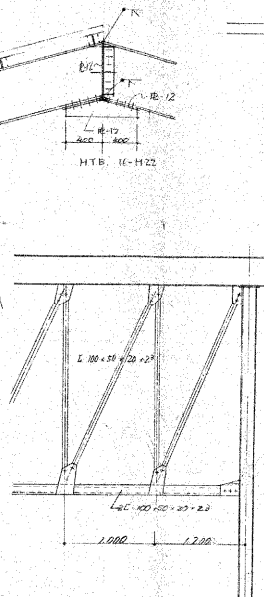
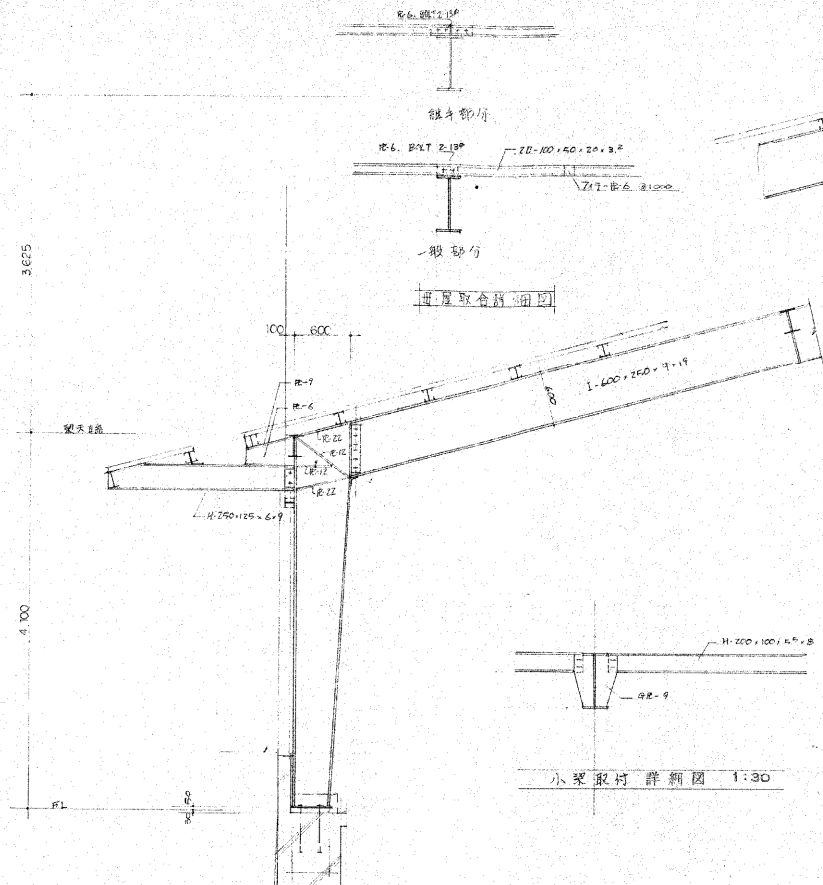


全長 32.74
取付部 2-13.4
(2.2.1. 構造入パイプライン 2.2.4)

小梁取付詳細図 1:30

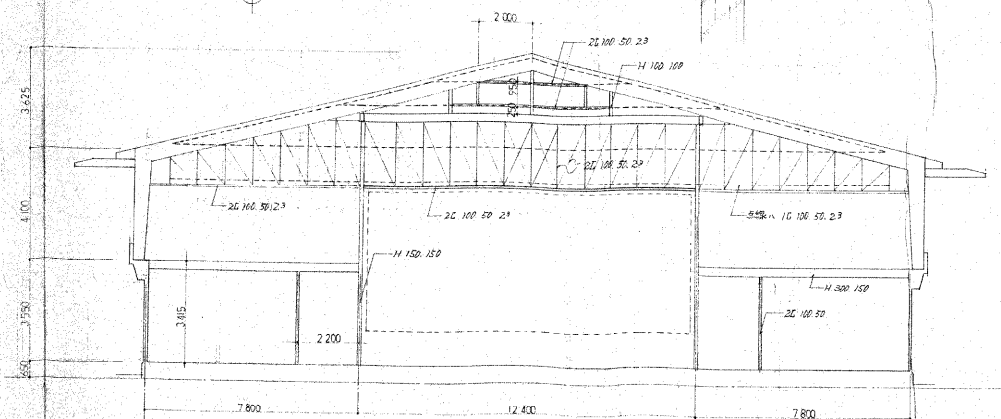

9 通 詳細図 1:100

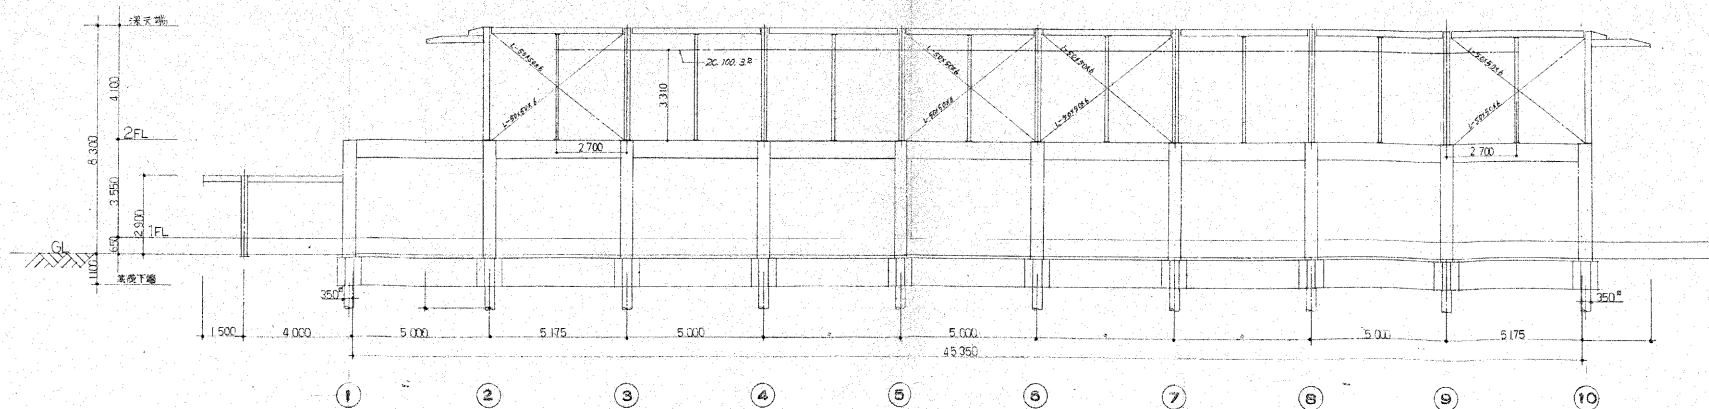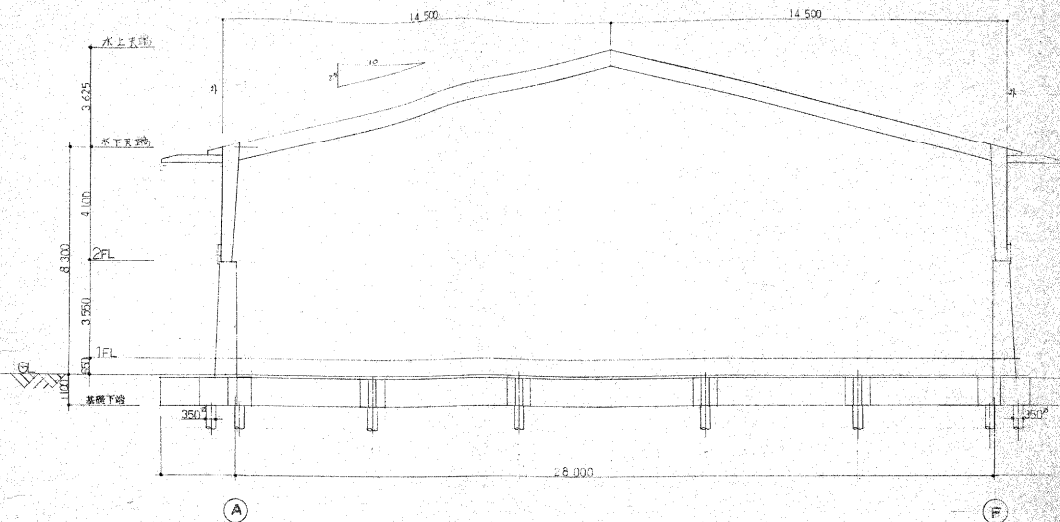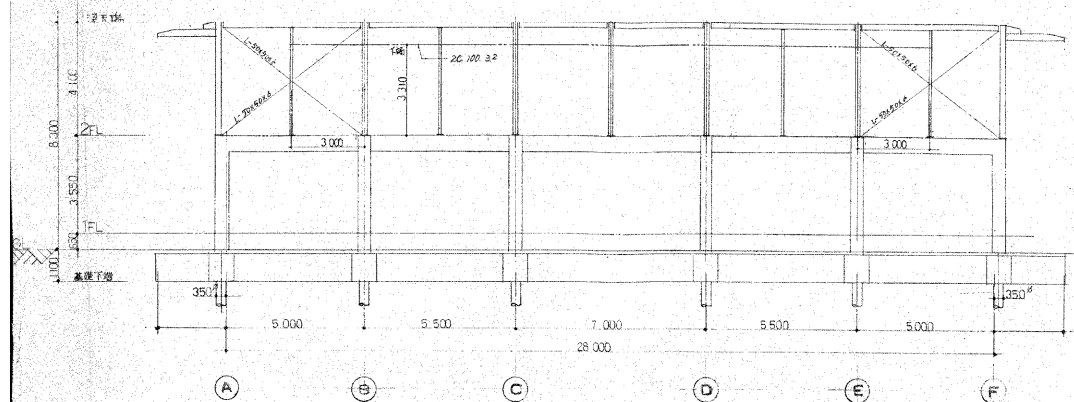

電氣工事特記仕機密

主 題

一般事項 本工事は電力設備技術指導「電力設備の検閲と点検指示書」及び「電力設備の点検指示書」に基づき安全に実施されること。詳細については、経路の指定に従い一般事項に付記の注意事項を厳格に遵守すること。又本工事は以下の電力設備及び系統に一切影響を及ぼさずに行なうこと。なお本工事に係る電力設備の検閲は、安全終了すること。

構内程よりハンドボールを繰り動力盤、分電盤、乃至配管配線受動中盤、次側より、各動力負荷、乃至一切の工区、尚紙屋敷調整、不工事の含み

分費監ニ次則より各配銀發具 照明器具に至る配管配策及各器具取付点灯試験一切と了

機因柱よりハントルを経て椅子盤取付以降各受口の全万部管、一切を丁る。尚紙管後上清堀の上呼飯後至理人の事


配後、概算を何調整の一切とする

5 インターネット設備工事
 観機取付以降各階子機に至る配管配線と装置取付調整の一切とする






電信機如何に降参降参知悉に基き、既發可試被網電の一切とする、尚ほ重要了達は消防署の社務科等に送附の事



[illegible]

照 明 器 具 姿 圖

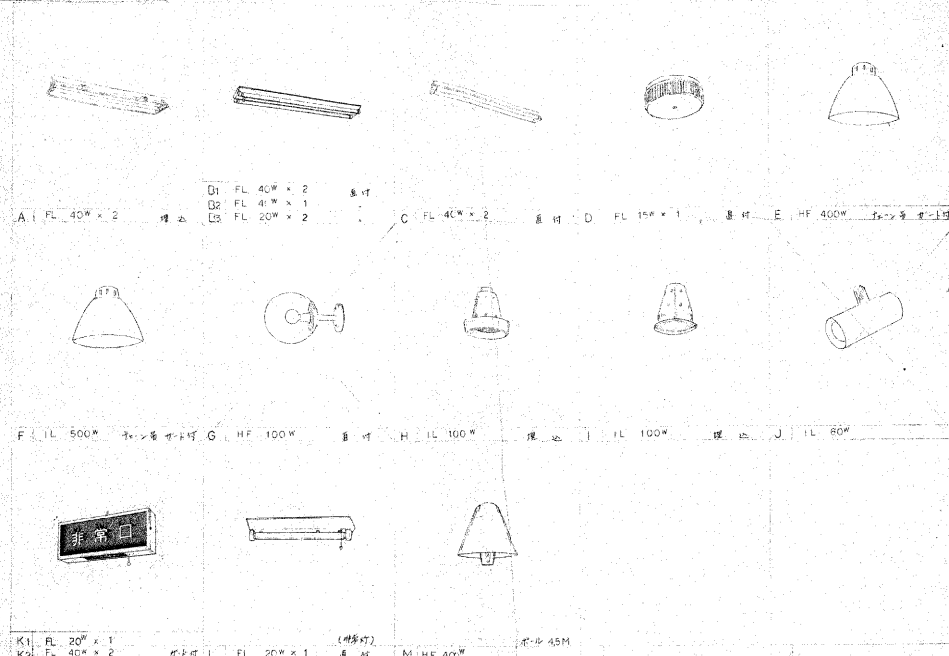

印 本 器	名 稱	備 考
ME-1	折 疊 扇	
ME-2	軸 引 盤	
ME-3	背 付 盤	
ME-4	アクリル板	
ME-5	アクリル板	
ME-6	アクリル板	
ME-7	アクリル板	
ME-8	アクリル板	
ME-9	アクリル板	
ME-10	アクリル板	
ME-11	アクリル板	
ME-12	アクリル板	
ME-13	アクリル板	
ME-14	アクリル板	
ME-15	アクリル板	
ME-16	アクリル板	
ME-17	アクリル板	
ME-18	アクリル板	
ME-19	アクリル板	
ME-20	アクリル板	
ME-21	アクリル板	
ME-22	アクリル板	
ME-23	アクリル板	
ME-24	アクリル板	
ME-25	アクリル板	
ME-26	アクリル板	
ME-27	アクリル板	
ME-28	アクリル板	
ME-29	アクリル板	
ME-30	アクリル板	
ME-31	アクリル板	
ME-32	アクリル板	
ME-33	アクリル板	
ME-34	アクリル板	
ME-35	アクリル板	
ME-36	アクリル板	
ME-37	アクリル板	
ME-38	アクリル板	
ME-39	アクリル板	
ME-40	アクリル板	
ME-41	アクリル板	
ME-42	アクリル板	
ME-43	アクリル板	
ME-44	アクリル板	
ME-45	アクリル板	
ME-46	アクリル板	
ME-47	アクリル板	
ME-48	アクリル板	
ME-49	アクリル板	
ME-50	アクリル板	
ME-51	アクリル板	
ME-52	アクリル板	
ME-53	アクリル板	
ME-54	アクリル板	
ME-55	アクリル板	
ME-56	アクリル板	
ME-57	アクリル板	
ME-58	アクリル板	
ME-59	アクリル板	
ME-60	アクリル板	
ME-61	アクリル板	
ME-62	アクリル板	
ME-63	アクリル板	
ME-64	アクリル板	
ME-65	アクリル板	
ME-66	アクリル板	
ME-67	アクリル板	
ME-68	アクリル板	
ME-69	アクリル板	
ME-70	アクリル板	
ME-71	アクリル板	
ME-72	アクリル板	
ME-73	アクリル板	
ME-74	アクリル板	
ME-75	アクリル板	
ME-76	アクリル板	
ME-77	アクリル板	
ME-78	アクリル板	
ME-79	アクリル板	
ME-80	アクリル板	
ME-81	アクリル板	
ME-82	アクリル板	
ME-83	アクリル板	
ME-84	アクリル板	
ME-85	アクリル板	
ME-86	アクリル板	
ME-87	アクリル板	
ME-88	アクリル板	
ME-89	アクリル板	
ME-90	アクリル板	
ME-91	アクリル板	
ME-92	アクリル板	
ME-93	アクリル板	
ME-94	アクリル板	
ME-95	アクリル板	
ME-96	アクリル板	
ME-97	アクリル板	
ME-98	アクリル板	
ME-99	アクリル板	
ME-100	アクリル板	

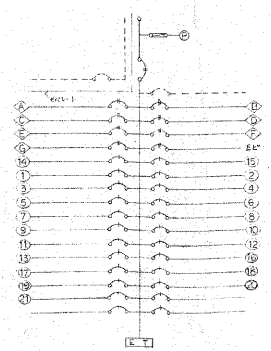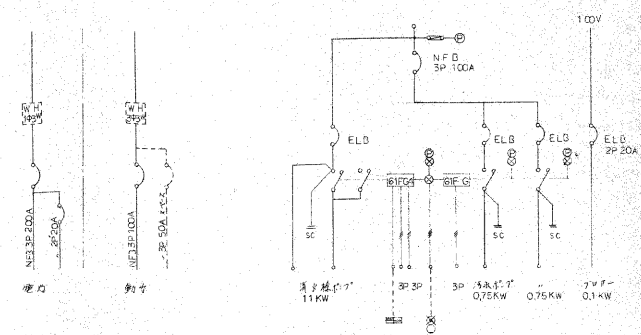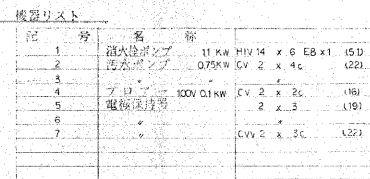

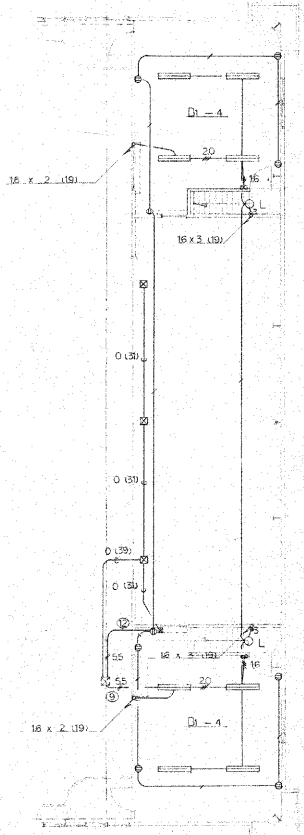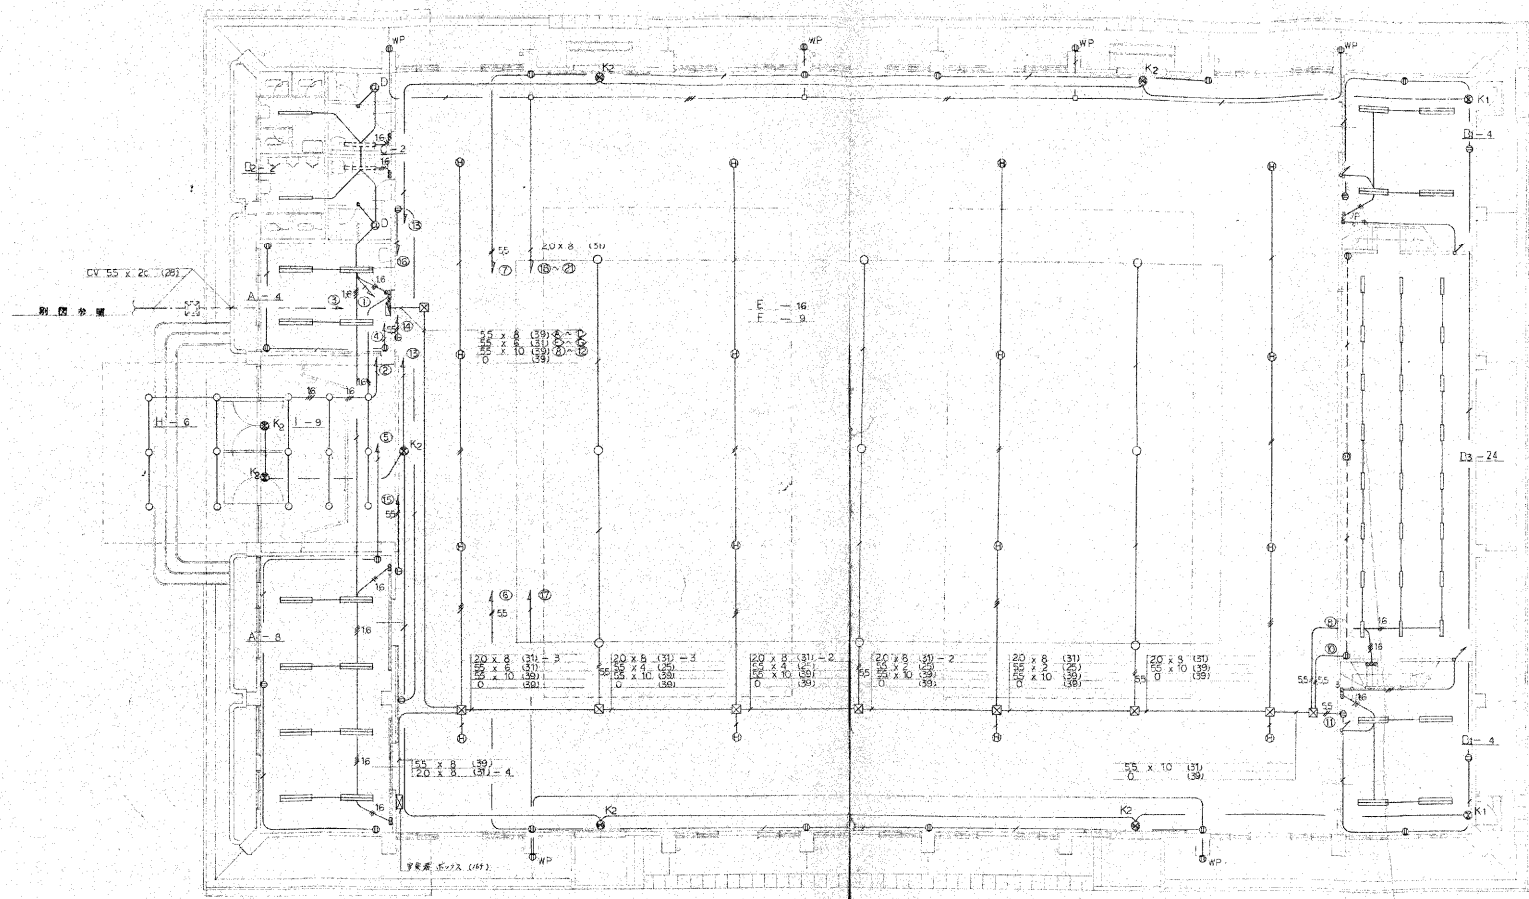

註: 略記なき配線はすべて下記とする

- 16 x 2 (19)
- 20 x 2 (19)
- 20 x 4 (25)
- 20 x 6 (25)
- 20 x 2 (19)


1F 電灯コンセント設備図


S No.

2F 電灯コンセント設備図



S No.

市立市民体育館 新築工事設計図 No. 7509	
10	電灯設備図 (電灯・コンセント)
30	電気設備図 (電灯・コンセント)

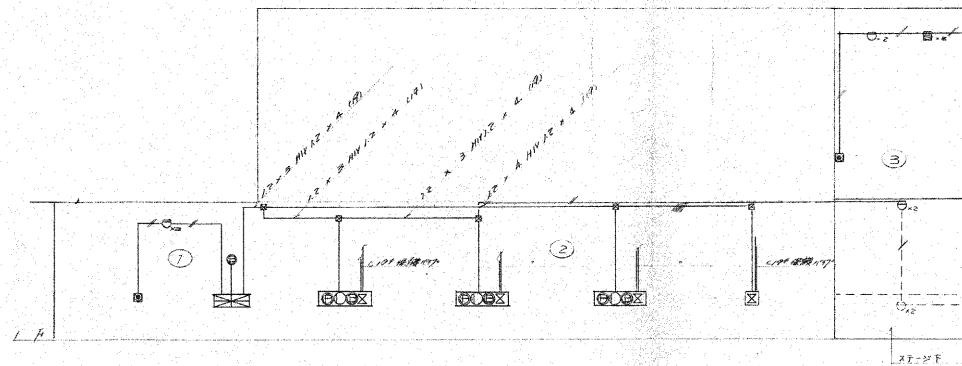

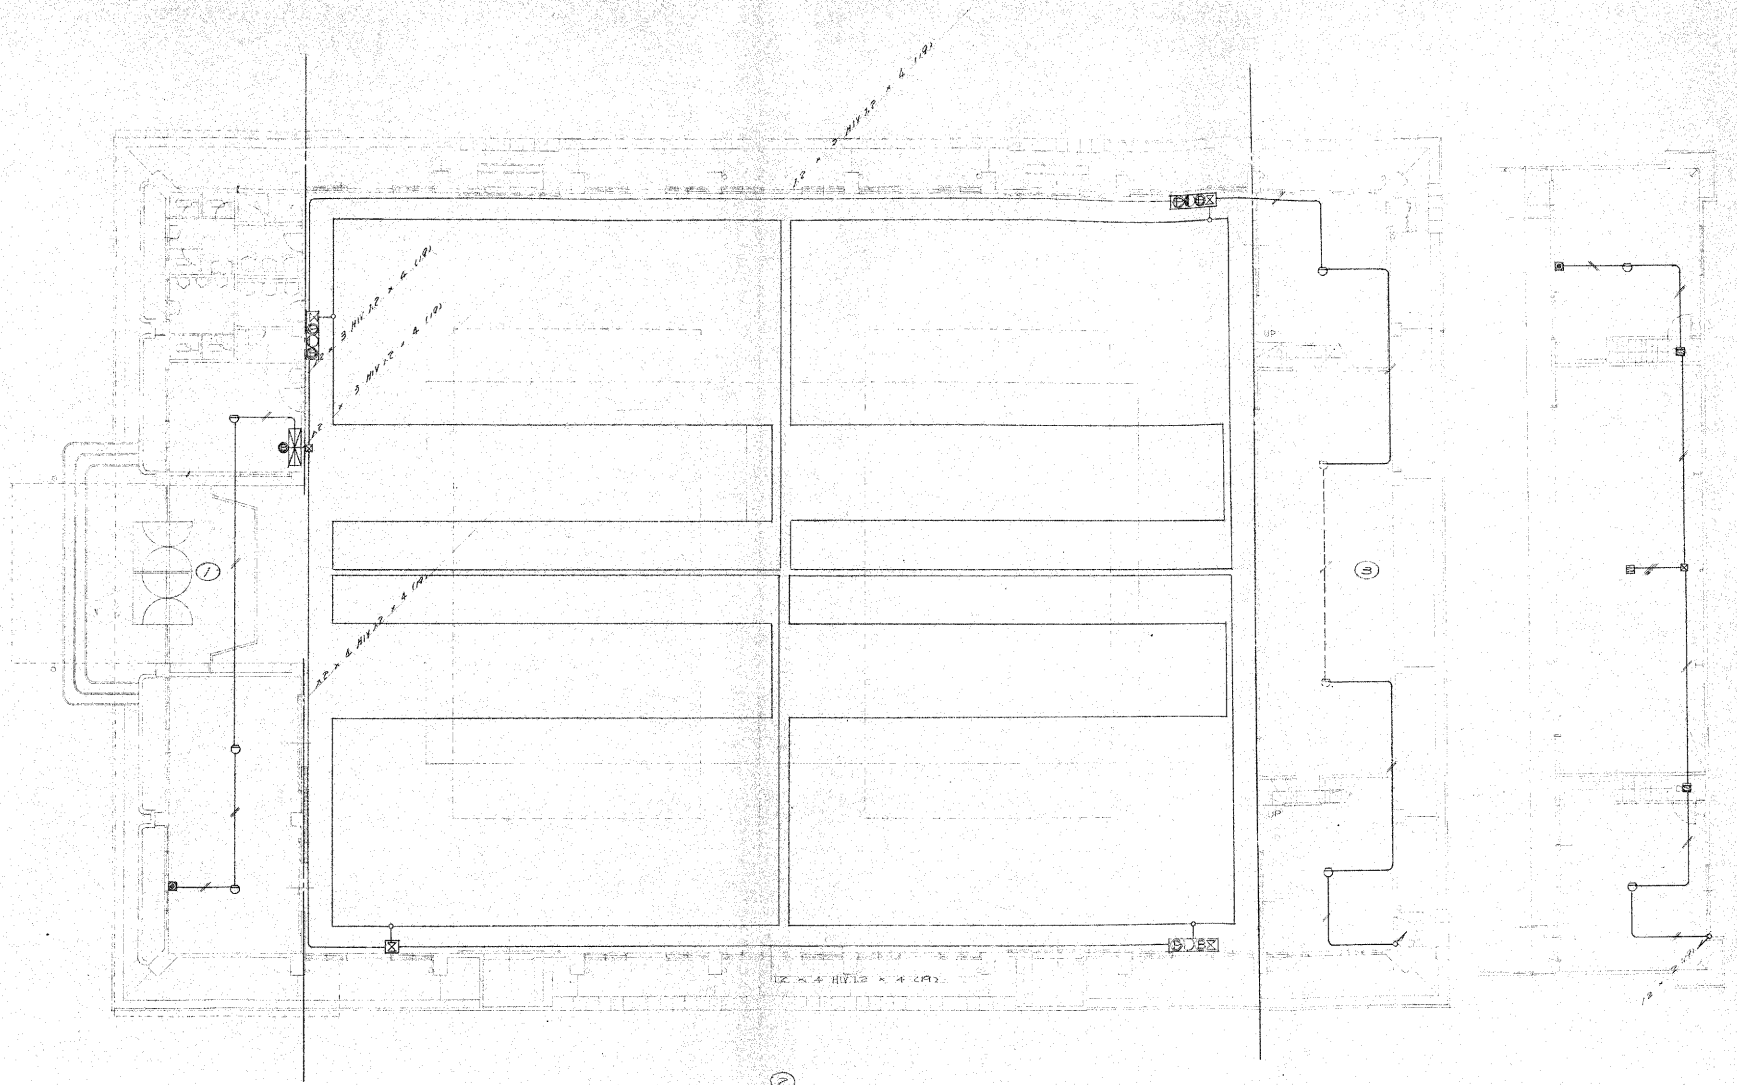

自動火災報知設備図

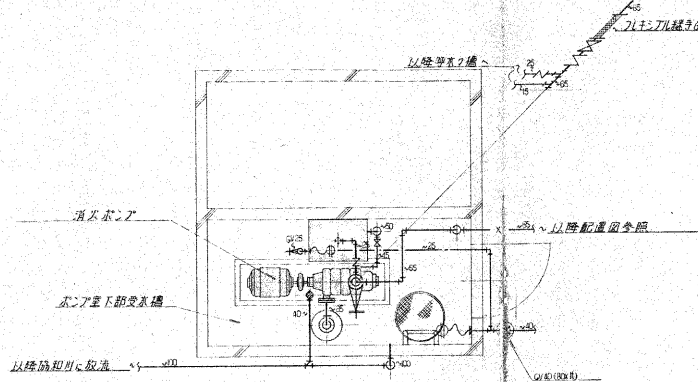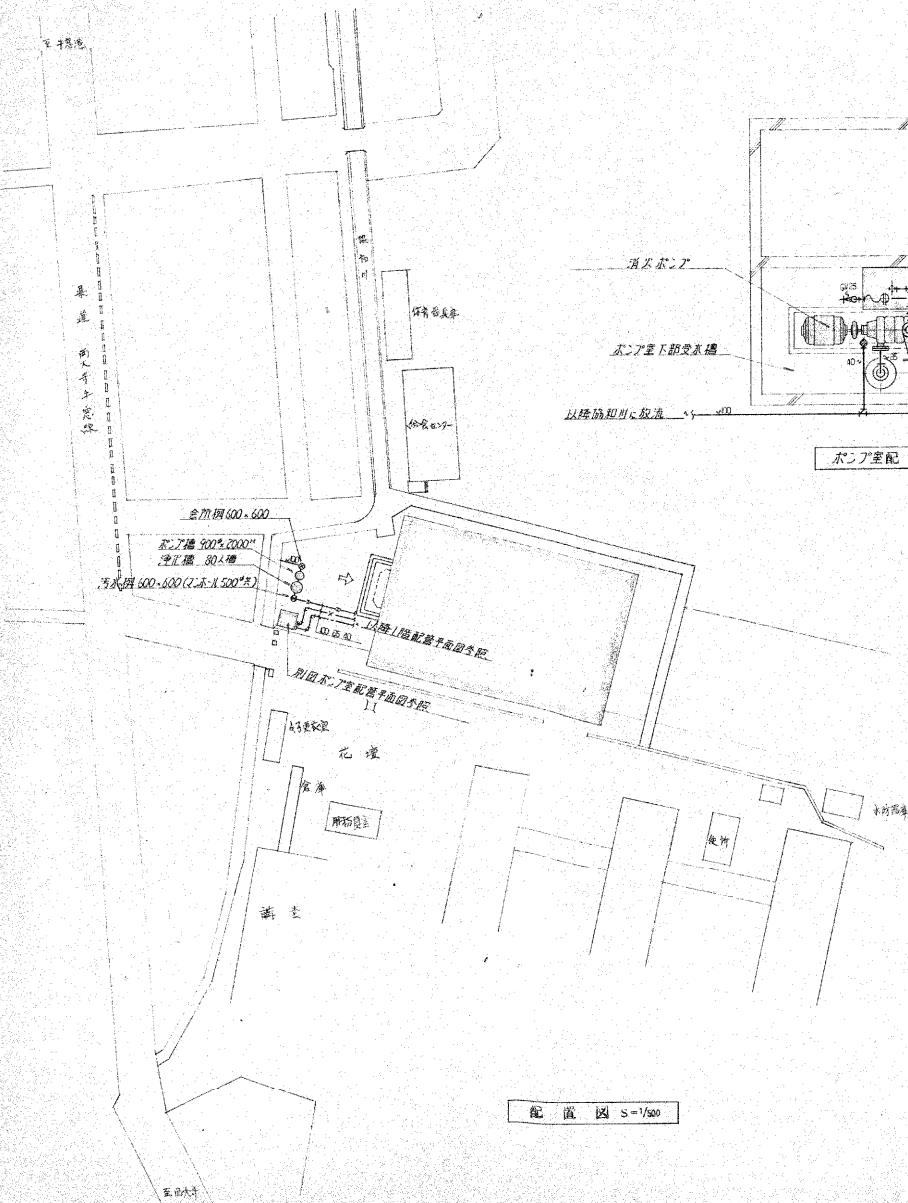

ポンプ室配管平面図 S=1/30


ポンプ室設備明細

受水槽	11.8t	有効容量 9t 集水 3*3*2m
排水ポンプ	H-F	集水は建築工事、排水ポンプ40
排水ポンプ	H-F	排水ポンプ 1500*FRP製内径2
排水ポンプ	H-F	65*450mm, 51*114" x 1
排水ポンプ	H-F	スリットポンプ 圧力計連成計
排水ポンプ	H-F	アンプポンプ 2トバルブ
排水ポンプ	H-F	3トバルブ 200"
排水ポンプ	H-F	排水ポンプ 100" x 1
排水ポンプ	H-F	アンプポンプにて取付
排水ポンプ	H-F	排水ポンプ 25 x 1

配管図 S=1/500

特記仕様書

- (1) 配管材料
 - 給水管は、電線管同様、内面にビニールテープにて被覆し、管径が100mm以下は、管径に合わせた継ぎ手とする。
 - 排水管内は、排水管と同径の管（JIS K6741 内径管）を用い、継ぎ手はTS継ぎ手とする。
 - 通気管は排水管と同径とする。
 - 消火管は、電線管同様（JIS G 3452）を用い、継ぎ手はTS規格品とする。
 - 屋内排水管は排水管と同径とする。
 - 屋外は、径100mmとする。
- (2) 器具と金具
 - 排水器具は、内径100mmの排水管に接続するものとする。
 - 排水器具は、排水管と同径の管（JIS K6741 内径管）を用い、継ぎ手はTS継ぎ手とする。
 - 排水器具は、排水管と同径の管（JIS K6741 内径管）を用い、継ぎ手はTS継ぎ手とする。
 - 排水器具は、排水管と同径の管（JIS K6741 内径管）を用い、継ぎ手はTS継ぎ手とする。
- (3) ポンプと配管
 - 排水ポンプは、多段ポンプを用い、ポンプの出力は、排水管の圧力損失を考慮し、100%とする。
 - 排水ポンプは、排水管と同径の管（JIS K6741 内径管）を用い、継ぎ手はTS継ぎ手とする。
 - 排水ポンプは、排水管と同径の管（JIS K6741 内径管）を用い、継ぎ手はTS継ぎ手とする。
- (4) 排水設備
 - 排水設備は、排水管と同径の管（JIS K6741 内径管）を用い、継ぎ手はTS継ぎ手とする。
 - 排水設備は、排水管と同径の管（JIS K6741 内径管）を用い、継ぎ手はTS継ぎ手とする。
 - 排水設備は、排水管と同径の管（JIS K6741 内径管）を用い、継ぎ手はTS継ぎ手とする。
- (5) 材料
 - 給水管は、電線管同様、内面にビニールテープにて被覆し、管径が100mm以下は、管径に合わせた継ぎ手とする。
 - 排水管内は、排水管と同径の管（JIS K6741 内径管）を用い、継ぎ手はTS継ぎ手とする。
 - 排水管内は、排水管と同径の管（JIS K6741 内径管）を用い、継ぎ手はTS継ぎ手とする。
- (6) 配管設備
 - 排水管は、排水管と同径の管（JIS K6741 内径管）を用い、継ぎ手はTS継ぎ手とする。
 - 排水管は、排水管と同径の管（JIS K6741 内径管）を用い、継ぎ手はTS継ぎ手とする。
 - 排水管は、排水管と同径の管（JIS K6741 内径管）を用い、継ぎ手はTS継ぎ手とする。

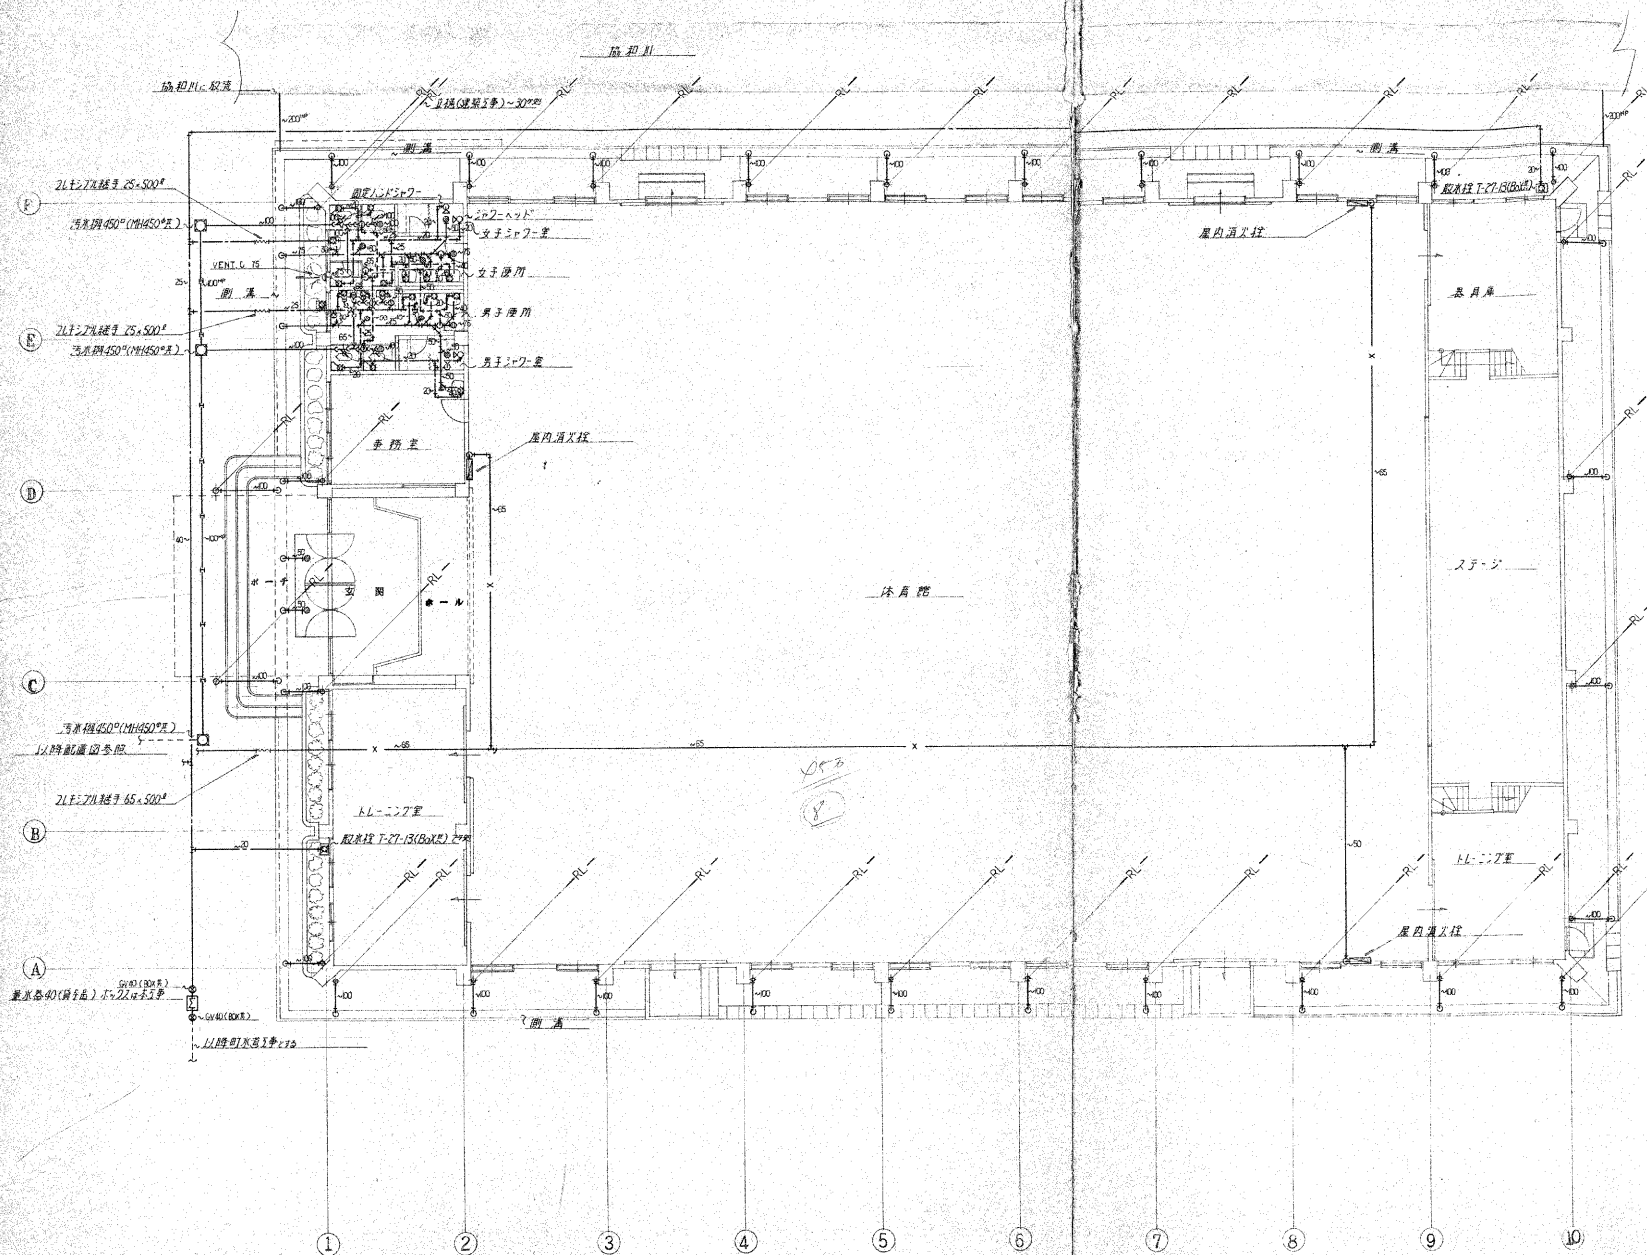

設備明細

女子トイレ	大 便 器 C-375V	SS70, TB2C32 TS571D TS6H5 TS570PVS32 x 3	
		TS16AY A21	
洗面所	洗面 器 L-237	T205 TL223C x 3	T7PL T9RAY T8CAY x 3
		TS126AS	
化粧鏡	化粧 鏡 TS-119AS3		x 3
手洗器	手洗 器 L-5D	T205 T4A T22P TAZAY	x 1
掃除機	掃除 機 SK-22A	T23AE19 T3TSH TR22 PREAY	x 1
床排水口	床排水口 T-5A50		x 2
床排水口	床排水口 COA-100		x 1
		x 75	x 1
VENT	VENT C	75 風口	x 1
女子シャワー	固定シャワー TB-19CT	止水栓付	x 1
シャワーヘッド	シャワーヘッド TB-18R	止水栓 TCB9KA13	x 1
床排水口	床排水口 T-5A50		x 1
男子トイレ	大 便 器 C-375V	全 上	x 2
小便器	小便 器 U-29	T60P T62-16 T65A A21	x 3
洗面所	洗面 器 L-237	女子トイレに全	x 3
化粧鏡	化粧 鏡 TS-119AS3		x 3
手洗器	手洗 器 L-5D	女子トイレに全	x 1
床排水口	床排水口 T-5A50		x 2
床排水口	床排水口 COA-100		x 1
		x 75	x 1
		x 65	x 1
		x 50	x 1
男子シャワー	固定シャワー TB-19CT	止水栓付	x 1
シャワーヘッド	シャワーヘッド TB-18R	止水栓 TCB9KA13	x 1
床排水口	床排水口 T-5A50		x 1
事務室	洗面 器 L-237	女子トイレに全	x 1
	化粧 鏡 S-3		x 1
	化粧 鏡 TS-119AS3		x 1
ホーチ	排水目	50	x 2
更衣室	更衣室	40 x 40	ホーチ 200 x 200 x 200 ノーリフト 1.3
		TL31ホーチ 20 x 15 x 2ホーチ 23 x 7 x 1.7	x 3
屋外	排水口 T-27-13	ホーチ 22	x 3



1階配管平面図 S=1/100

1階配管平面図 S=1/100

給排水衛生設備図 (平面)

75700

75

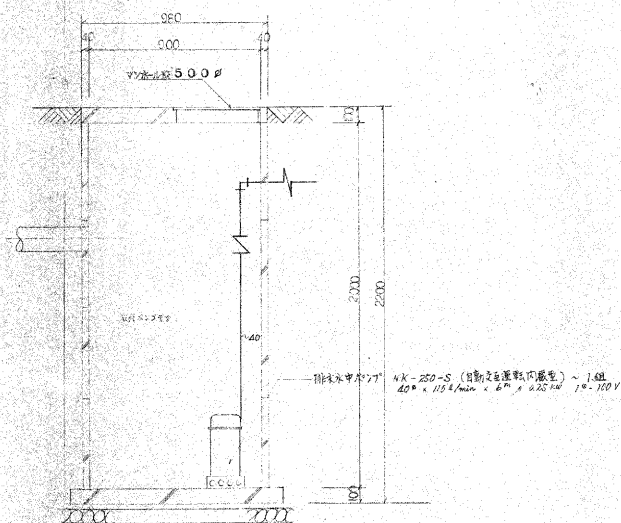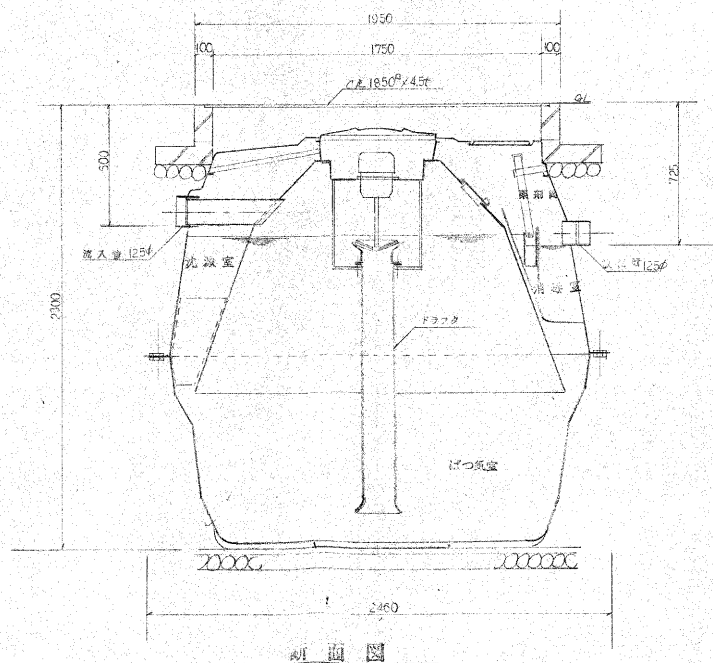

人量算表

姓名	大個卷	小個卷
男子	2个	3个
女子	3个	(大1个, 小1个)

$$m = \frac{20C + 120U}{8} \times t$$
$$= 20354 \text{ cm/s}$$
$$= 76.25 \text{ g/cm}^3 \times 80 \times 10^3$$

材料等仕掛	AR-50型	60A
総容量		5,385W
消費電力		△0.91W
ばね空気室		4,765W
洗浄室		1,826W
手洗い力	100V	100W

* 淨化禮奉終日工配 主等品と可也。